

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

"RADPEC" Spółka Akcyjna

26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
dz. 33 obręb 0040 ar. 17
dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:

Układ pomiarowy

Data:

03.2025 r.


Projektował: mgr inż. Dorota Kopycka
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Sprawdzający: mgr inż. Izabela Kozicka
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Skala:

Nr rys:

6

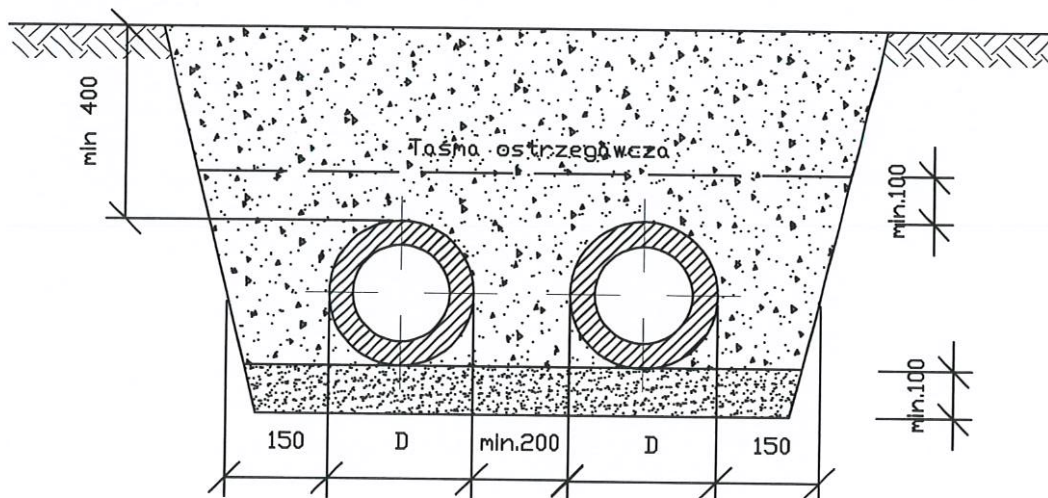

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"RADPEC" Spółka Akcyjna
26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy
ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
dz. 33 obręb 0040 ar. 17
dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:
Przekrój wykopu


Data:
03.2025 r.

Projektował: mgr inż. Dorota Kopycka
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Sprawdzający: mgr inż. Izabela Kozicka
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Skala:

Nr rys: 7

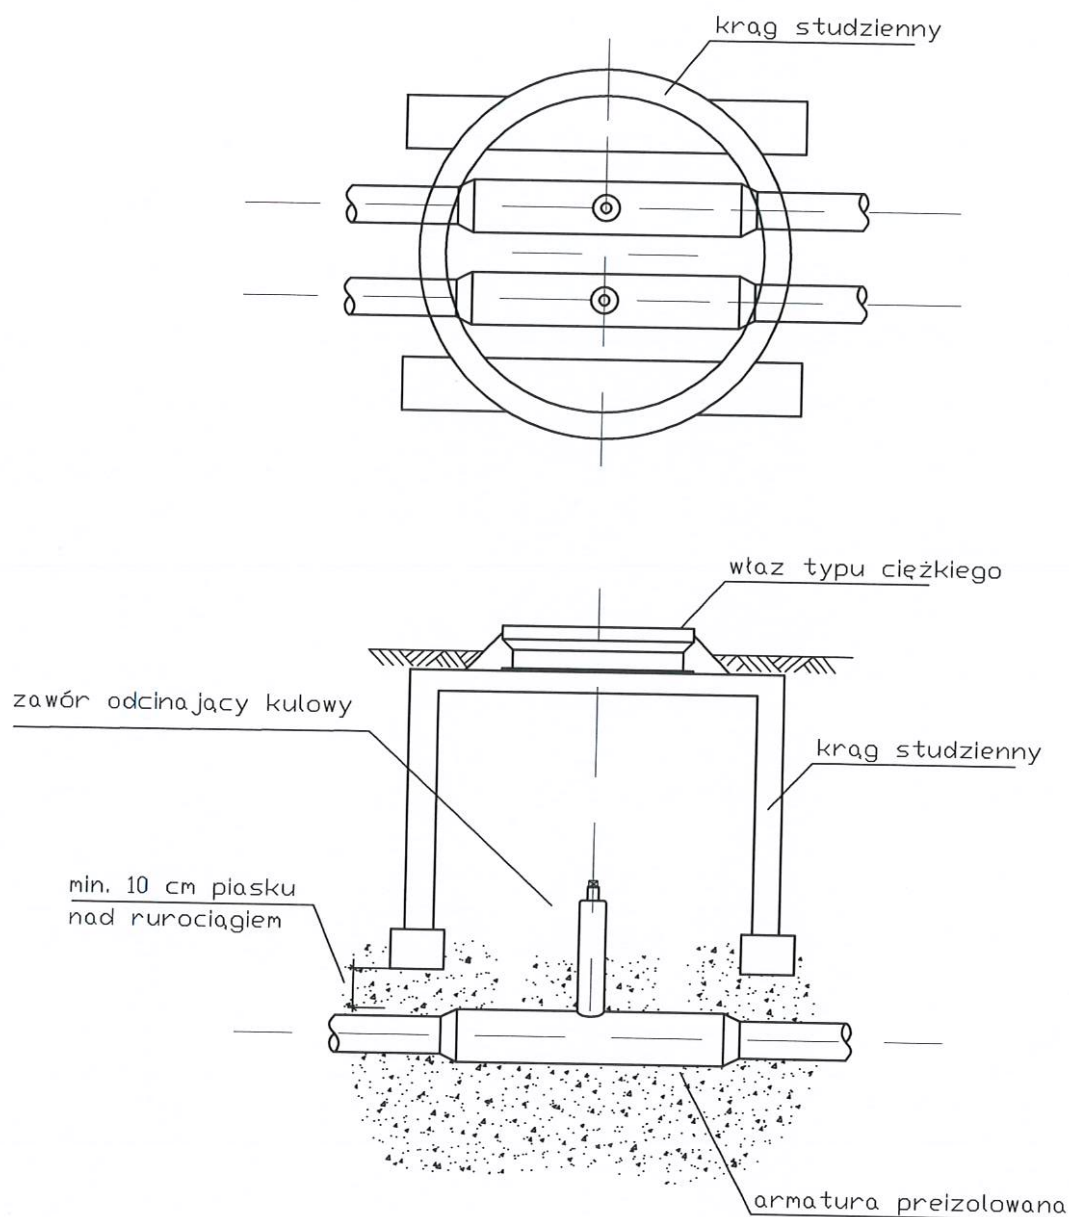

Wykaz materiałów dla studzienki

Kręgi żelbetowe K-120/50

Płyta pokrywowa PP-140/60

Właz kanałowy C-250 W600



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

"RADPEC" Spółka Akcyjna

26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu

dz. 33 obręb 0040 ar. 17

dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:

Studzienka zaworowa

Data:


03.2025 r.

Projektował: mgr inż. Dorota Kopycka
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Sprawdzający: mgr inż. Izabela Kozicka
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Skala:

Nr rys: 8

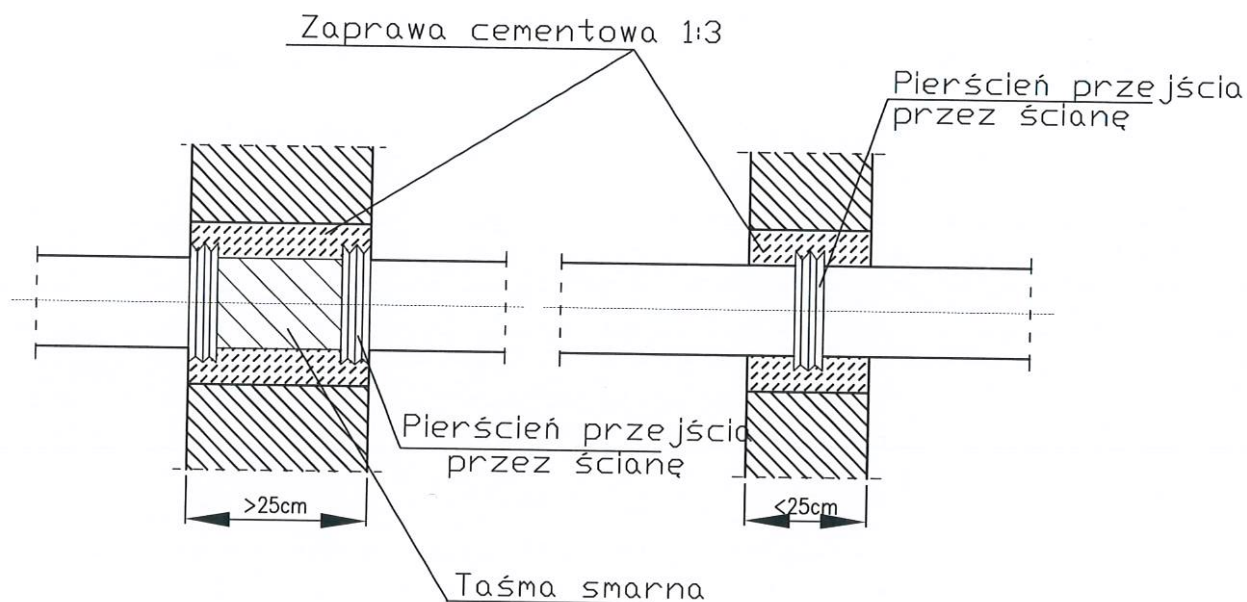


1. Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę wykonane jest za pomocą pierścienia uszczelniającego i taśmy smarnej (gazowej), tzw. przejście szczelne.
2. Po wykonaniu otworu dla przejścia na rurę preizolowaną należy nasunąć pierścień uszczelniający i ułożyć go symetrycznie wg osi ściany. Dla ścian o grubości do 25 cm należy stosować jeden pierścień, a dla ścian o większej grubości dwa pierścienie i taśmę smarną.
3. Po zakończeniu montażu i próbach szczelności rurociągu, otwór przejścia obetonować.




Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"RADPEC" Spółka Akcyjna
26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy
ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
dz. 33 obręb 0040 ar. 17
dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł: Przejście przez przegrodę budowlaną		Data: 03.2025 r.
Projektował:	mgr inż. Dorota Kopycka nr upr. MAZ/0421/PWBS/23	Skala:
Sprawdzający:	mgr inż. Izabela Kozicka nr upr. MAZ/0398/PWBS/21	Nr rys: 9

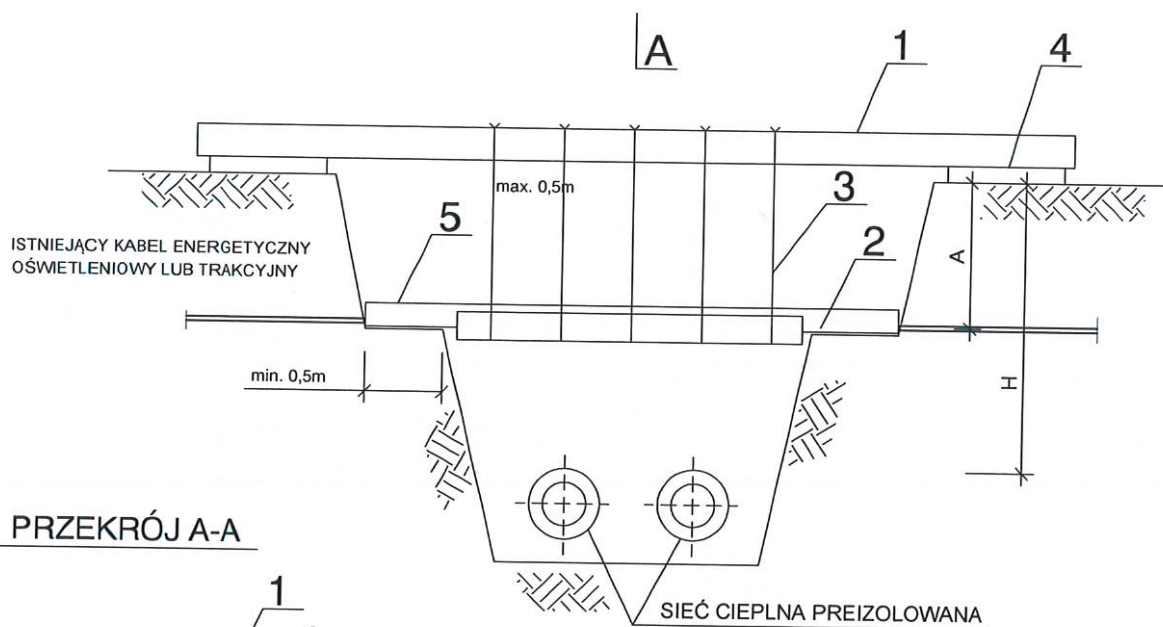

PRZEKRÓJ A-A

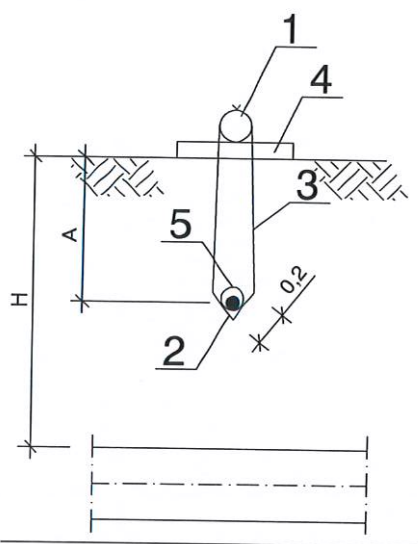

SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - ZABEZPIECZENIE KABLI OŚWIETLENIOWYCH I ENERGETYCZNYCH	ILOŚĆ NA 1 ZABEZP.
1	BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m	1 SZT.
2	KĄTOWNIK Z DESEK GR. 1/2", L=2,0 m	1 SZT.
3	DRUT STAŁOWY DN 5 mm	2 KG
4	PŁYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7	2 SZT.
5	RURA AROT DZIELONA TYPU A 110 PS DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN- L=3,0 m	1 SZT.

Legenda:

A - głębokość ułożenia kabli wg PN-76/E-05125:
 0,6 m - kabel oświetleniowy
 0,7 m - kabel energetyczny NN - 1 kV
 0,8 m - kabel energ. SN-15 kV i trakcyjny


H- głębokość ułożenia sieci cieplnej zgodnie z profilami



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
 "RADPEC" Spółka Akcyjna
 26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy
 ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
 dz. 33 obręb 0040 ar. 17
 dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:	Zabezpieczenie kabli	Data:	03.2025 r.
Projektował:	mgr inż. Dorota Kopycka nr upr. MAZ/0421/PWBS/23	Skala:	
Sprawdzający:	mgr inż. Izabela Kozicka nr upr. MAZ/0398/PWBS/21	Nr rys:	10

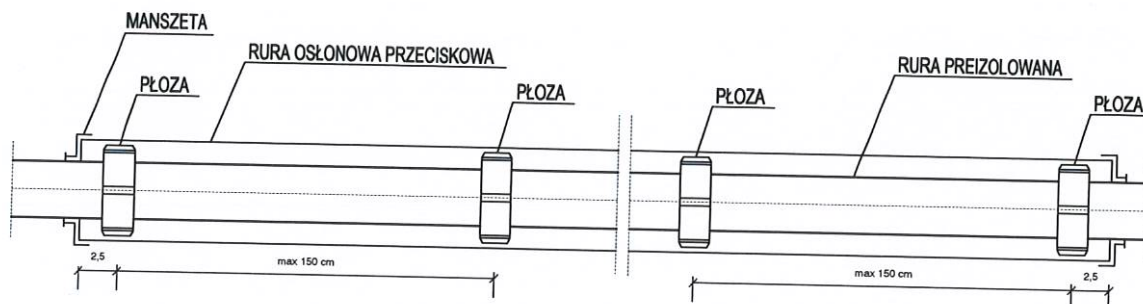

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - PRZECISK POD UL. TARTACZNĄ - 2 RURY	ILOŚĆ
1	RURA STAŁOWA PRZECISKOWA DN 200	4 szt L=4m, 2 szt. L=8m
2	PŁOZA TYPU „L”, 7 ELEMENTÓW, WYSOKOŚĆ 24 mm	32 KPL.
3	MANSZETY INTEGRA 140/200	6 szt.



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
 "RADPEC" Spółka Akcyjna
 26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy
 ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
 dz. 33 obręb 0040 ar. 17
 dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:	Płozy	Data:	03.2025 r.
Projektował:	mgr inż. Dorota Kopycka nr upr. MAZ/0421/PWBS/23	Skala:	
Sprawdzający:	mgr inż. Izabela Kozicka nr upr. MAZ/0398/PWBS/21	Nr rys:	11