

Ark nr 16

Ark nr 17

ZWIŁOWA

34

33

183

B

167

27/1

Parkowa

Ark nr 28

25/8

25/9

7510500
5697500

Bi

25/6

7510450.00
5697450.00



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"RADPEC" Spółka Akcyjna
26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy
ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu
dz. 33 obręb 0040 ar. 17
dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:
Mapa ewidencyjna

Data:
03.2025 r.

Projektował: mgr inż. Dorota Kopycka
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Sprawdzający: mgr inż. Izabela Kozicka
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Skala:
1:500

Nr rys: 2

Legenda:

T- trójknik T-100(200)/50(140)

Z1, Z4, Z7 - kolano 90° Dn50(240)

Z2 - kolano 75 ° Dn50(240)

Z3, Z5, Z6 - kolano 80° Dn50(240)

Z8, Z9 - kolano 90° 40(125)


ZW- zwężka Dn50(140)/40(125)

W- węzeł cieplny

ZK-50(140) - studzienka z zaworami preizolowanymi

projektowane przyłącze preizolowane

===== rura osłonowa Dn200

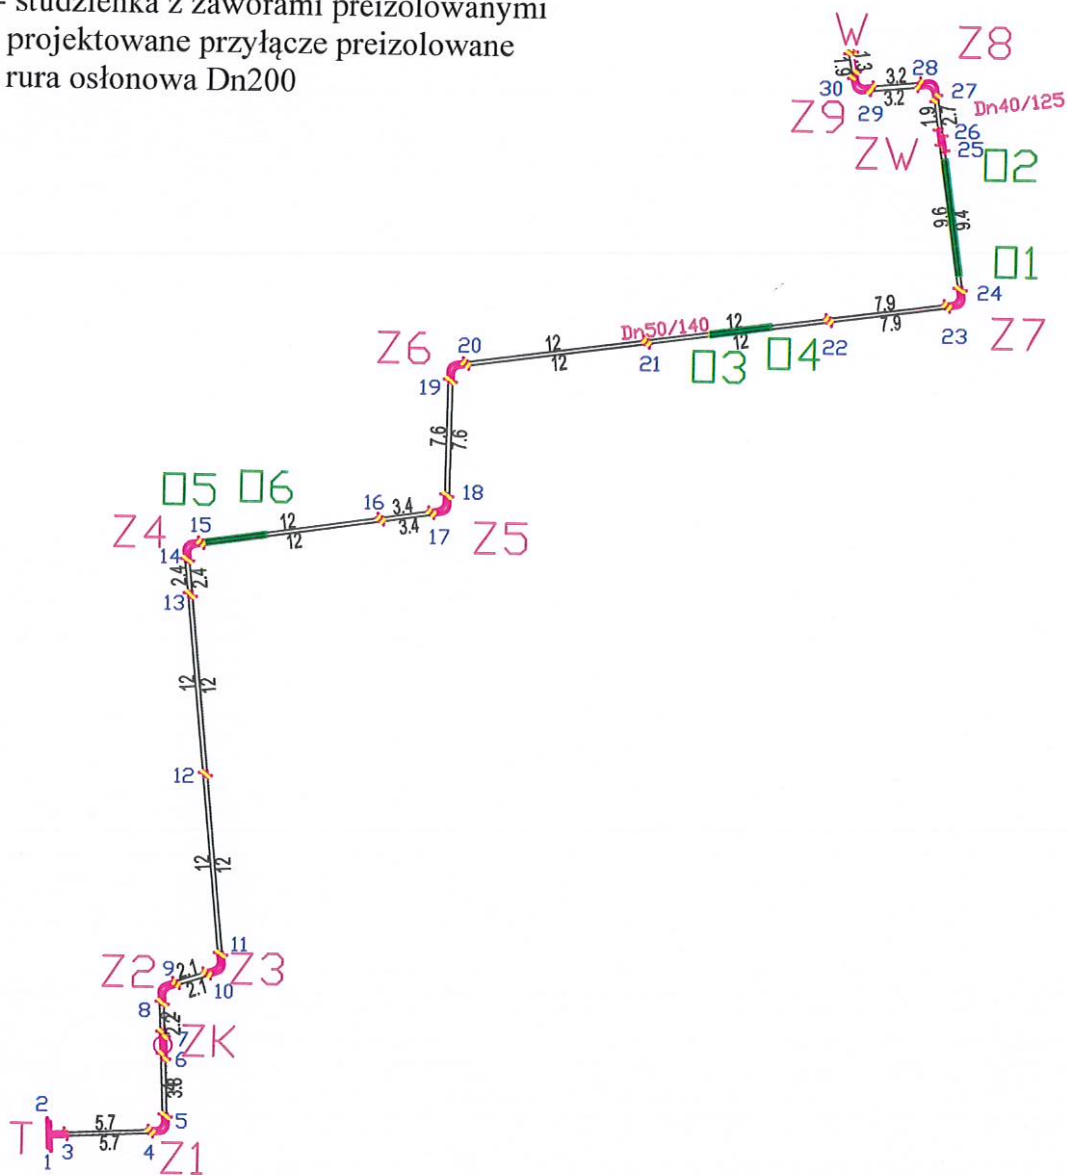

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

"RADPEC" Spółka Akcyjna

26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Objekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu

dz. 33 obręb 0040 ar. 17

dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:

Schemat montażowy

Data:

03.2025 r.

Projektował: mgr inż. Dorota Kopycka
nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Skala:	1:100
--------	-------

Sprawdzający: mgr inż. Izabela Kozicka
nr upr. MAZ/0398/PWBS/21



Nr rys:	3
---------	---


ul. Parkowa dz. 33, 34


UWAGA

W TRAKCIE BUDOWY DOKONAĆ POŁĄCZENIA I ROZDZIAŁU
ISTNIEJĄCYCH PĘTLI POMIAROWYCH I NOWEJ PĘTLI DLA PRZYŁĄCZA
UZGODNIĆ Z DZIAŁEM PS W TRAKCIE WŁĄCZENIA

OZNACZENIA:

-  PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA
-  KABEL POŁĄCZENIOWY KE-001

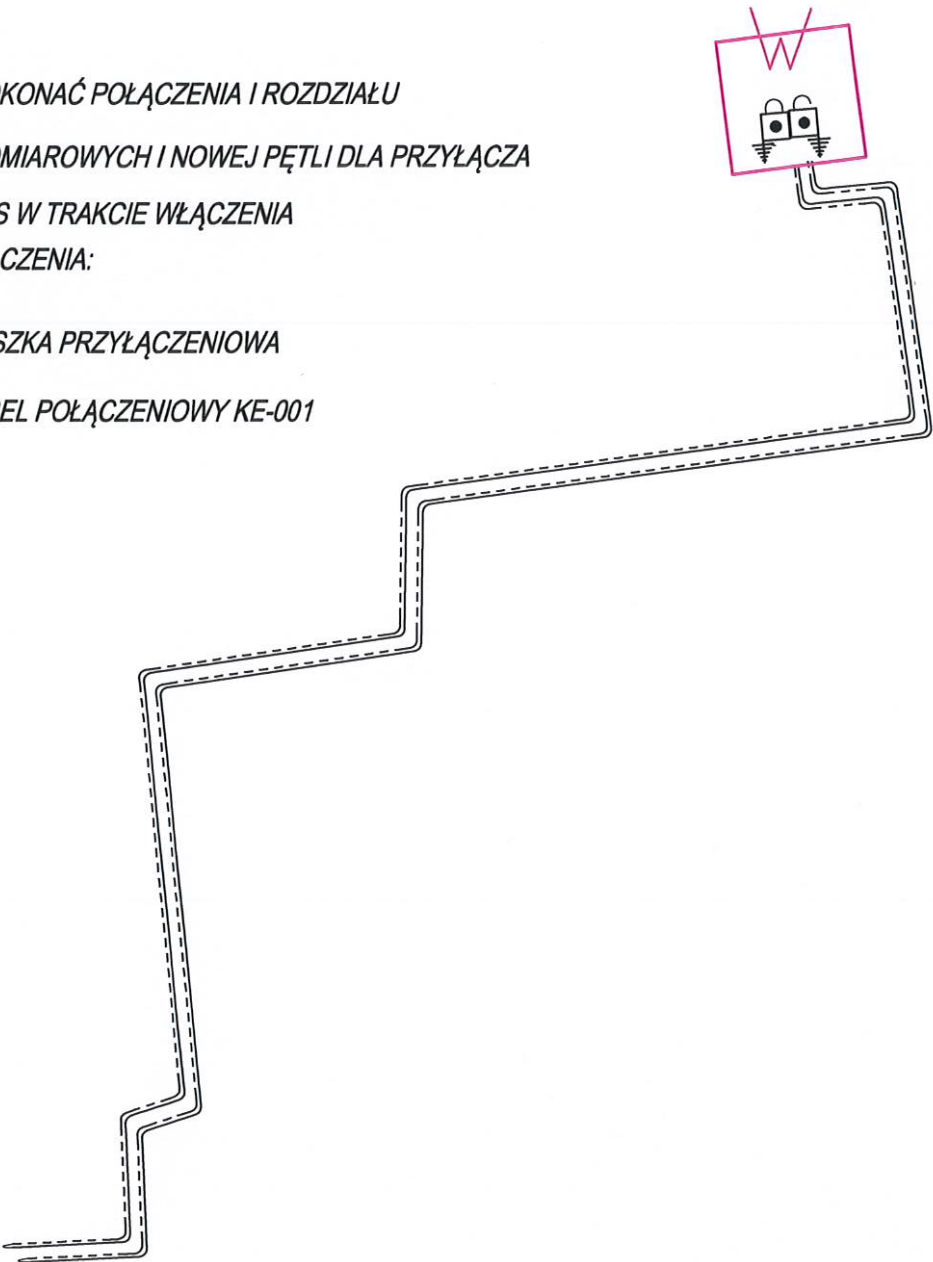



radpec

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

"RADPEC" Spółka Akcyjna

26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku przy

ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu

dz. 33 obręb 0040 ar. 17

dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, obręb 0040 ar. 28

Tytuł:

Schemat alarmu


Data:

03.2025 r.

Projektował:

mgr inż. Dorota Kopycka

nr upr. MAZ/0421/PWBS/23



Skala:

Sprawdzający:

mgr inż. Izabela Kozicka

nr upr. MAZ/0398/PWBS/21

Nr rys:

4