



PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁACZA CIEPLOWNICZEGO DO WĘZŁA W BUDYNKU PRZY PI.JAGIELLOŃSKIM (DZ. NR 41)

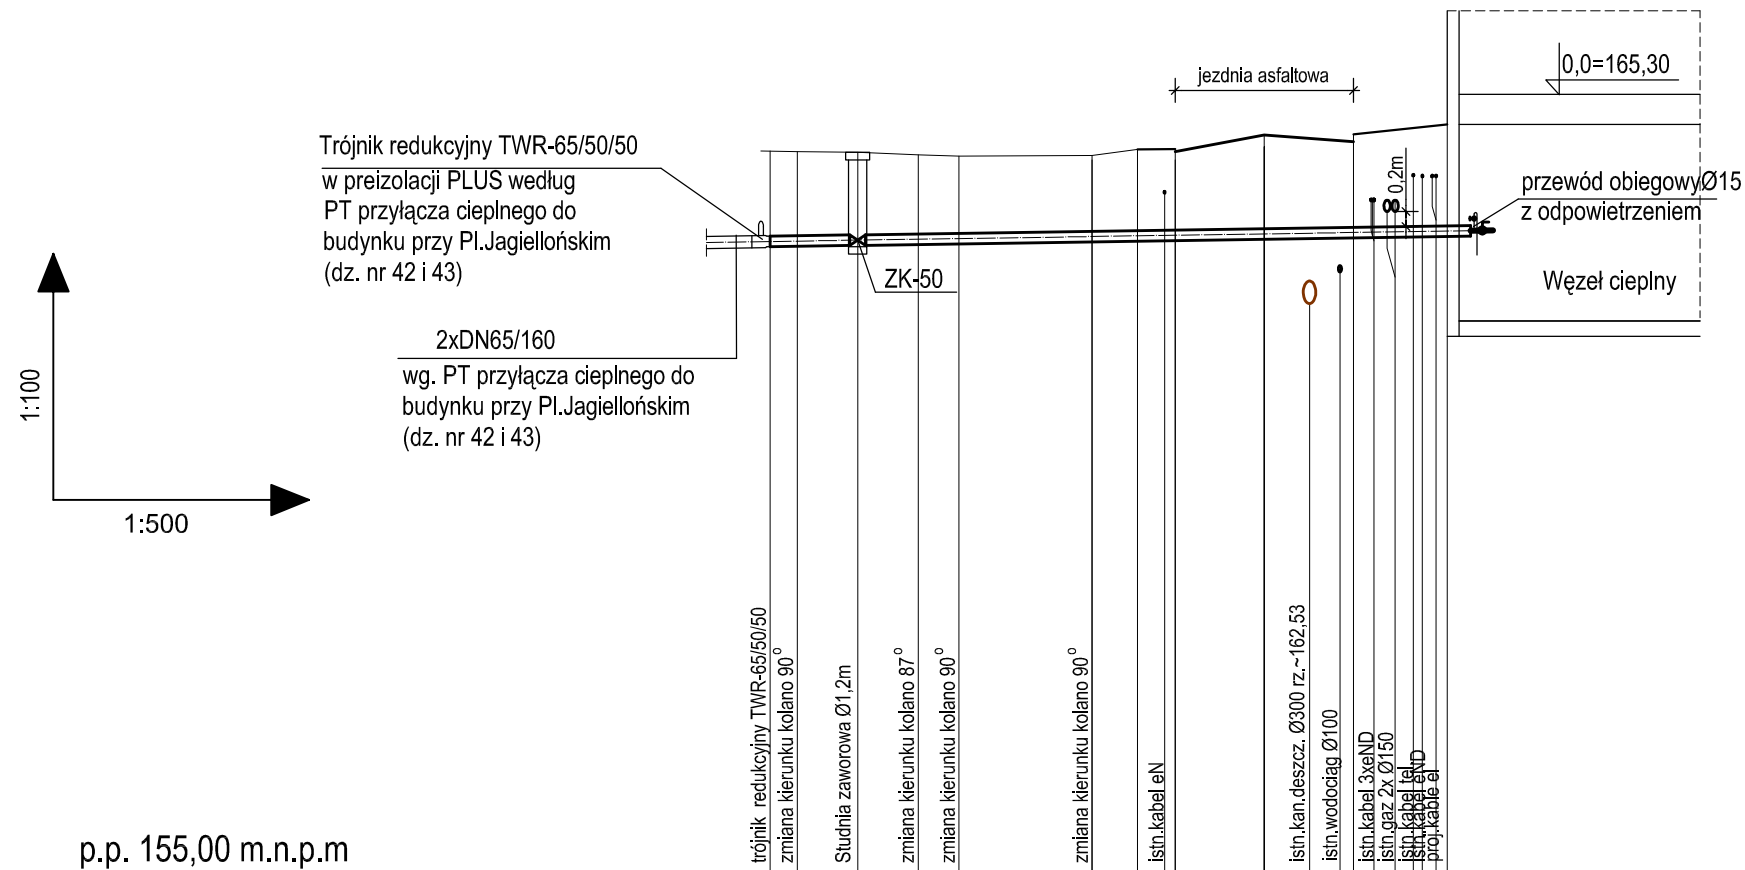

p.p. 155,00 m.n.p.m

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|---------|-------------------|--------|---------|--------|
| RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO | | 164,55 | 164,54 | 164,53 | 164,50 | 164,48 | | 164,49 | | 164,54 | | 164,67 | | 164,90 |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGÓW | | 163,35 | 163,36 | 163,37 | 163,38 | 163,39 | | 163,42 | | 163,44 | | 163,48 | | 163,49 |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RURORCIĄGÓW | | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | | 1,07 | | 1,10 | | 1,19 | | 1,41 |
| SPADKI ODLEGŁOŚCI | | i=0,3% L=44,45m | | | | | | | | | | | | |
| OBUDOWY, ŚREDNICE RUROCIĄGÓW | | Rury preizolowane PLUS 2 x DN 50/140 | | | | | | | | | | | | |
| DŁUGOŚĆ TRASY | | 0,00 | 1,9 | 4,0 | 5,9 | 4,0 | 9,9 | 2,7 | 8,8 | 21,4 | 23,1 | | | 44,5 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | | trawnik | | | | | | | | chodnik | jezdnia asfaltowa | | chodnik | |
| OZNACZENIA | | T | Z1 | S | Z2 | Z3 | Z4 | | | Z4 | | | | |

SZCZEGÓŁ WEJŚCIA DO BUDYNKU

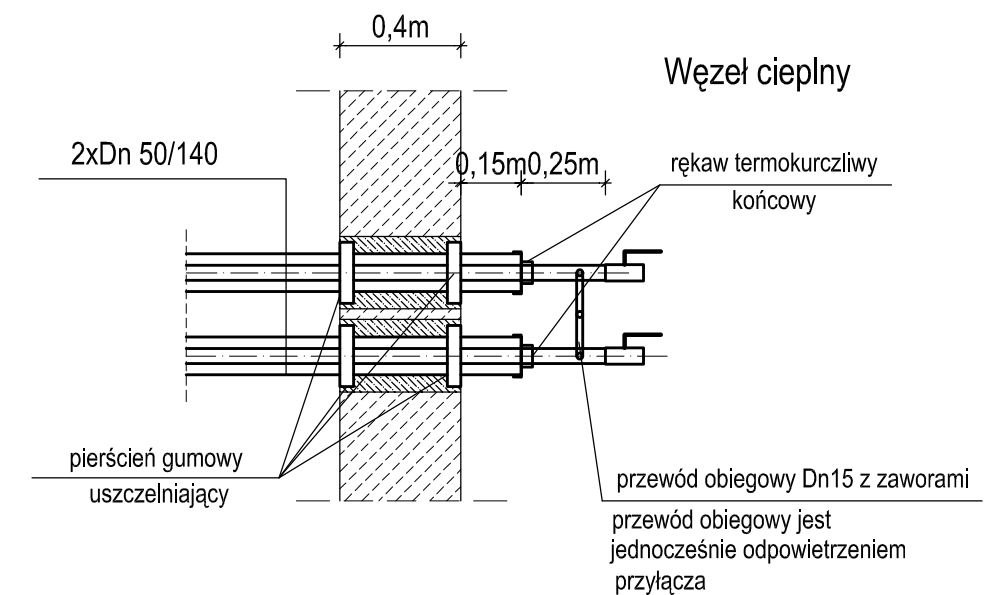

| <i>INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI</i> | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|-------------------|--|
| 26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 | | | tel.(48) 364-26-27, 601 566 814 | | |
| PROJEKT BUD. WYK. PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY PLACU JEGIELLOŃSKIM DZ. NR 41 W RADOMIU, DZ.NR 41,40/10, 71, ARK. 37, OBR. 0041 | | | | | |
| PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż.Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91 | DATA | PODPIS | SKALA | |
| | | 02.2018r. | | 1: 500 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN-II-K-8386/134/87 | 02.2018r. | | NR RYS. | |
| | | | | 4 | |