

DZ.IV.4002.1176.2018MS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zmianami), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom**, w sprawie lokalizacji przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Radomskiego w Radomiu.

ZEZWALA SIĘ

Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom, na lokalizację przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Radomskiego w Radomiu, dla potrzeb budynku pływalni NEPTUN przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji na niżej wymienionych warunkach:

1.

- odtworzyć konstrukcję jezdni na całej szerokości robót j/n:
 - a.)-warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego AC16S - 5cm,
 - b.)-warstwa wiążącej z betonu asfaltowego AC22W-11cm,
 - c.)-podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 20cm,
 - d.)warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ -15cm,
 - e.)warstwa odsączająca z piasku - 12cm,
- odtworzyć konstrukcję zatoki autobusowej i postojowej na całej szerokości robót j/n.:
 - a.)-kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8cm, (identyczna jaką zastosowano w terenie),
 - b.)-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
 - c.)-podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,
 - d.)-podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0\text{MPa}$ gr. 20cm,
 - e.)-warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ -15cm,
- odtworzyć na całej szerokości robót nowy krawężnik betonowy na ławie betonowej z betonu cementowego C 12/15,
- grunt w wykopie w jezdni wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu ciężkiego,
- grunt w wykopie poza jezdnią wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego,
- chodnik odtworzyć na całej szerokości robót z nowej kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C 1,5/2,0 gr. 5cm i warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm,
- odtworzyć zieleniec.

UWAGA:

a.) Ze względu na konieczność całkowitego zamknięcia jezdni oraz przebieg autobusu linii 20 w ulicy Radomskiego w Radomiu, roboty należy wykonać w miesiącu lipcu lub sierpniu 2019r.

b.) W przypadku naruszenia odtworzyć istniejące w terenie stojaki rowerowe.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku zastosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zmianami),

3. Całkowity koszt budowy (przebudowy) urządzeń, sieci infrastruktury lub nawierzchni w pasie drogowym związanej z realizacją zadania objętego niniejszą decyzją ponosi inwestor,

4. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r., w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187 poz. 1330) oraz zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 z późniejszymi zmianami) - „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” część III p.44, p. 9 w kolumnie „zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

UZASADNIENIE


W dniu. 05.12.2018r. **Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom**, wystąpiło o zgodę na lokalizację **przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Radomskiego** w Radomiu, dla potrzeb budynku pływalni NEPTUN przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

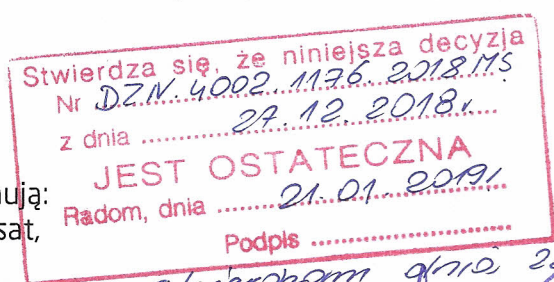

Stwierdzam 21.01.2019r.

**Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji**

inż. Krzysztof Wolczyński

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDiK.
2. Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, wewnętrzny 131; e-mail: inspektordanych@mzdik.pl
3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

**Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji**

inż. Krzysztof Wolczyński

PRZYŁĄCZE CIĘPŁOWNICZE DO BUDYNKU PŁYWALNI NEPTUN PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 49 W RADOMIU

Dz. nr 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ark. 122, obr.0122

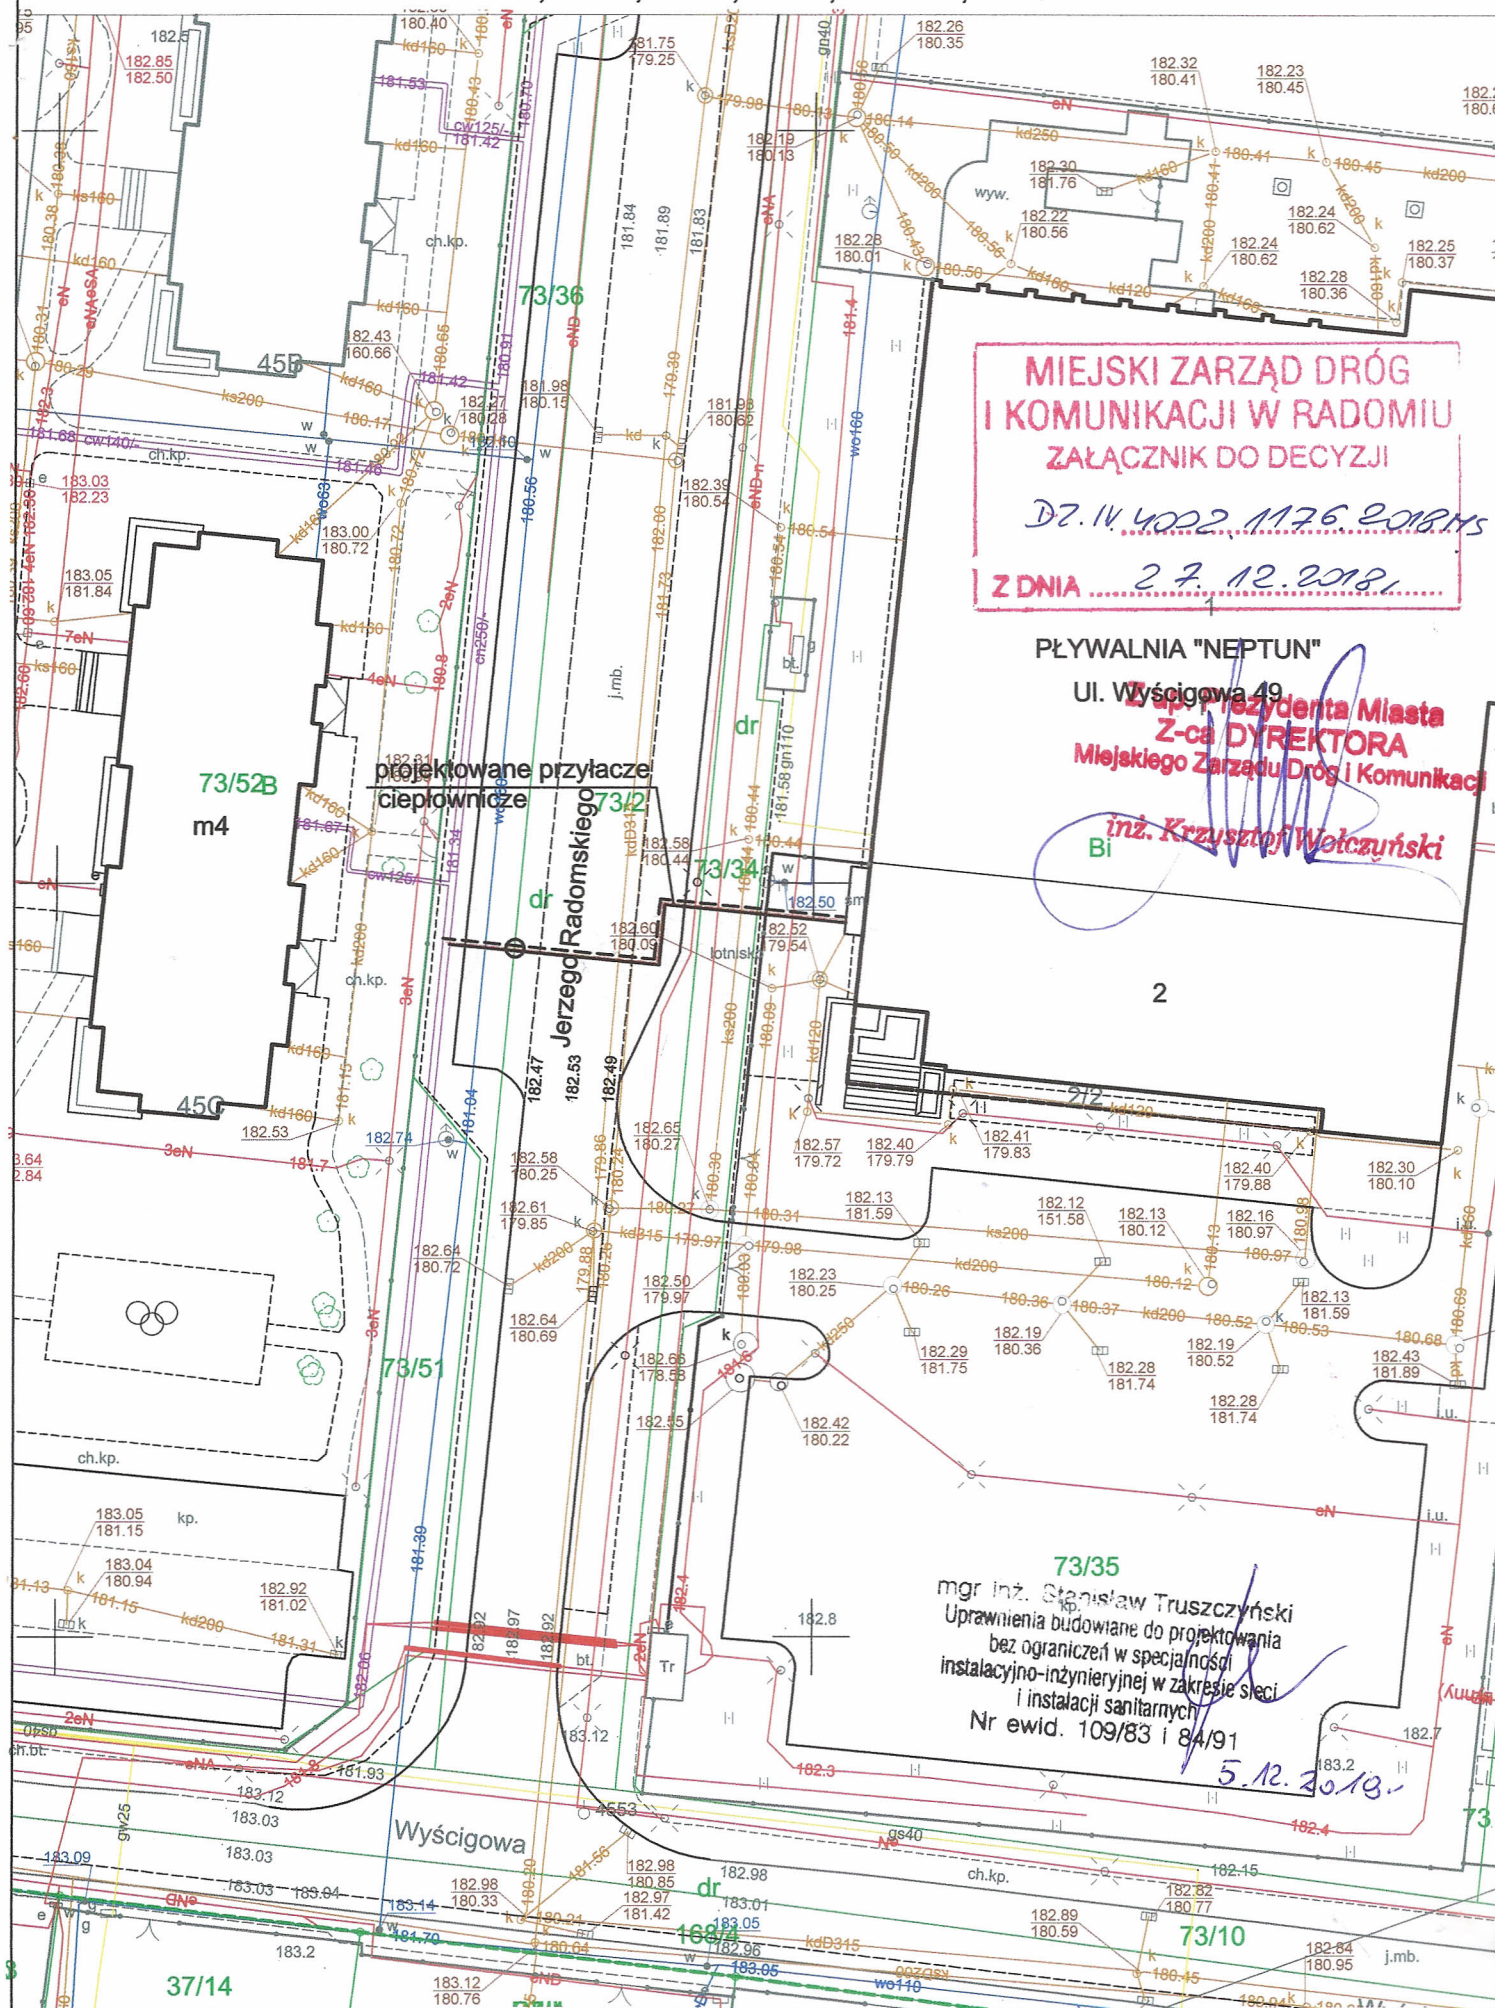

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI W RADOMIU**
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
DZ. IV. 4022.1176.2018.MS
Z DNIA 27.12.2018.

PŁYWALNIA "NEPTUN"
Ul. Wyścigowa 49
Zap. Prezydenta Miasta
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
inż. Krzysztof Wołczyński
Bi

73/35
mgr inż. Stanisław Truszczyński
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych
Nr ewid. 109/83 i 84/91
5.12.2018.