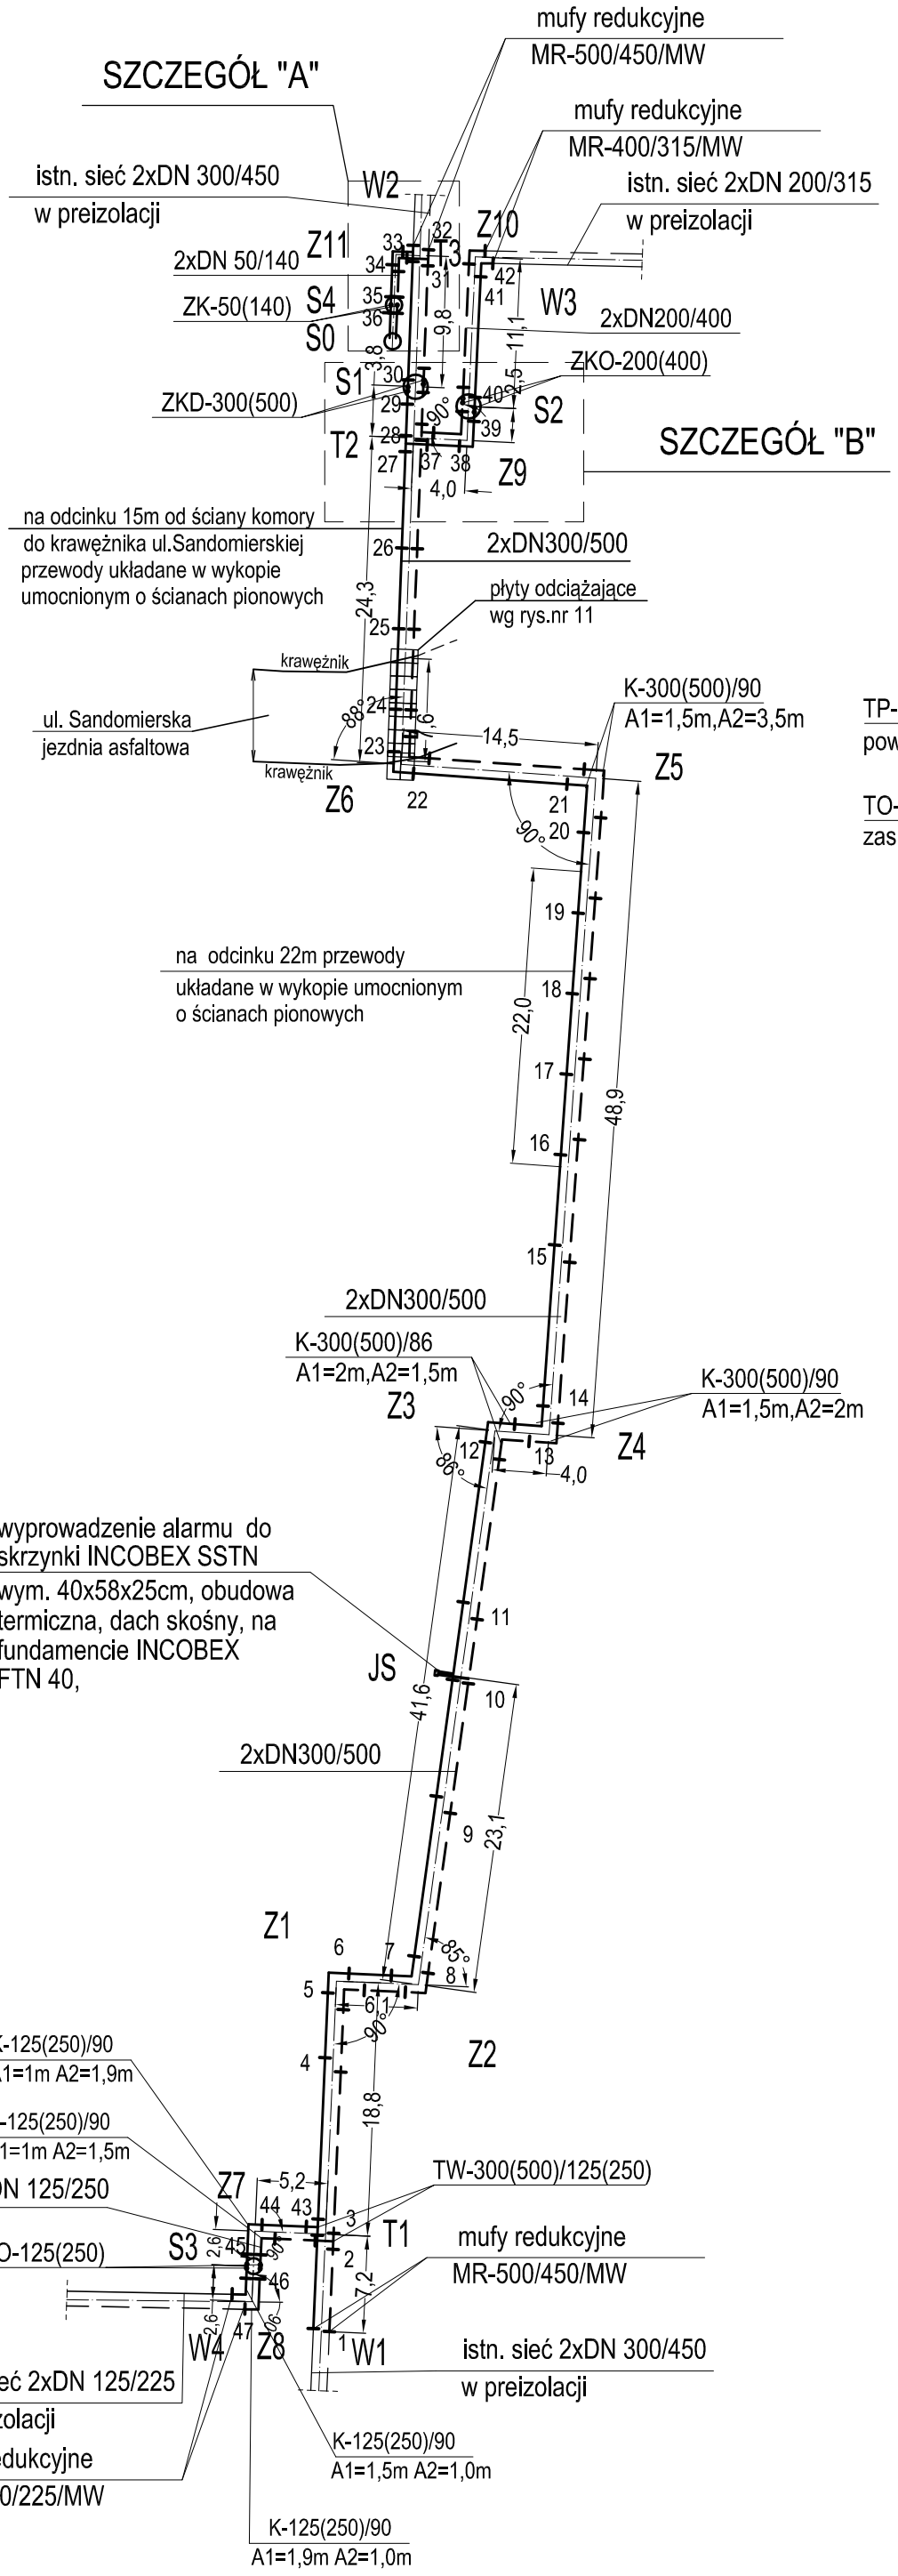

OZNACZENIA

przebudowywana sieć cieplownicza

studzienka Dn1,2m z zaworami odcinającymi

studzienka Dn1,8m z zaworami odcinającymi

studzienka odwadniająca Dn1,5m

5 mufa

W - początek - włączenie do sieci cieplnej

S - studzienka

Z - zmiana kierunku trasy

T - trójnik

INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI

26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 **tel.(48) 364-26-27, 601 566 814**

PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY U-21 DO KOMORY U-23 PRZY UL. JANA PAWŁA II W RADOMIU
działka nr 330/2, 324/1, arkusz 123, obręb 0120

SCHEMAT MONTAŻOWY

		DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91	11.2018r.		**1:500**
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN-II-K-8386/134/87	11.2018r.		NR RYS. **8/45**