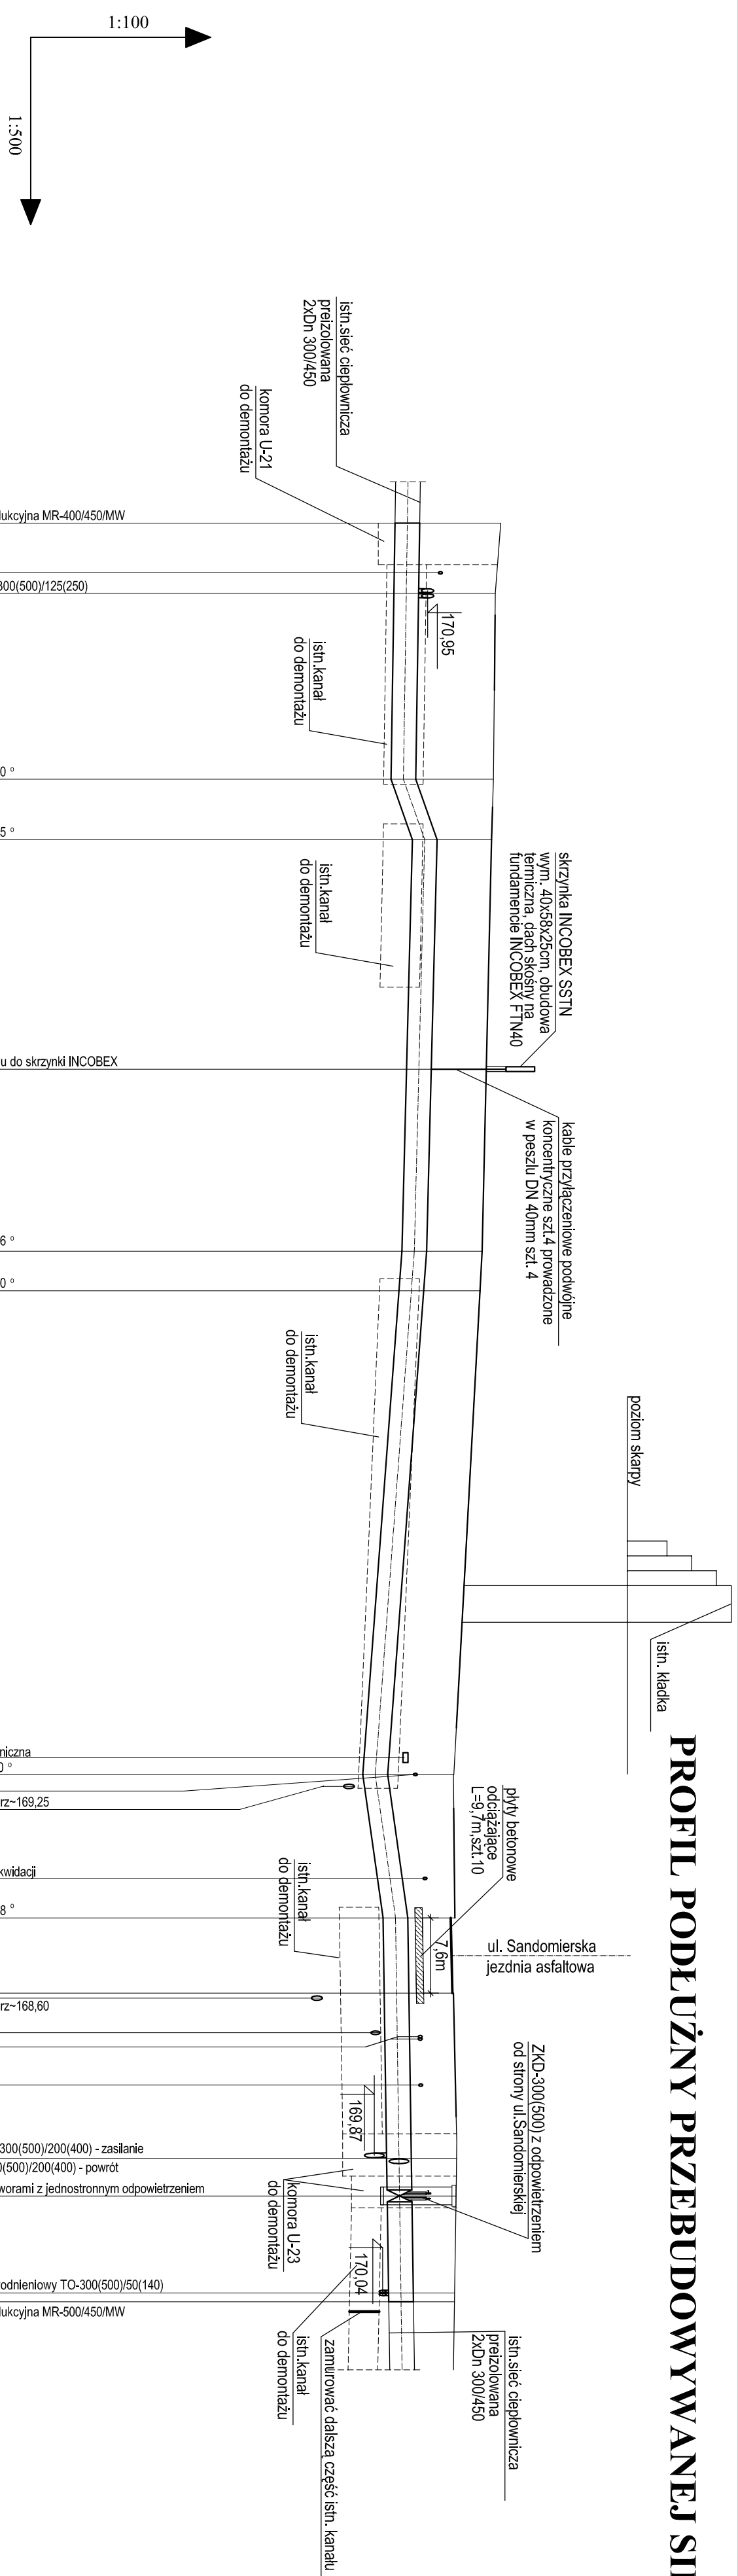


# PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWYwanej SieCI CIEPŁOWNICZEj 2xDN300/500

[illegible]

|   |  |           |                |
|---|--|-----------|----------------|
| <b>INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI</b><br>26-000 Stadium ul. Rybacka 469<br>tel.681-344-267; 601-566-814  |  |           |                |
| <b>PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIĘCI CIEPŁOTNOWODNEJ DO KOKORYNY 8-21</b><br>DO KOMORY U-23, PRZY UL. JANA PAWŁA II W RADOMIU<br>Działka nr 2302, 2241, ul.arkusz 23, ośpob 0,20 |  |           |                |
| <b>PROFIL PODŁUŻNY SIĘCI DO U-23 DO</b>   |  |           |                |
| PROJEKTOWAŁ   | mgr inż. Stanisław Truszczyński  | DATA      | POPISEK        |
| SPRACOWAŁ   | mgr inż. Ewa Ogier<br>uprawnienie budowlane<br>Nr. UDA-14-K-5886/13/47 | 11.2010r. | 1.100<br>1.500 |
|   |  |           | NR 8/55        |
|   |  |           | <b>4</b>       |