


SCHEMAT MONTAŻOWY

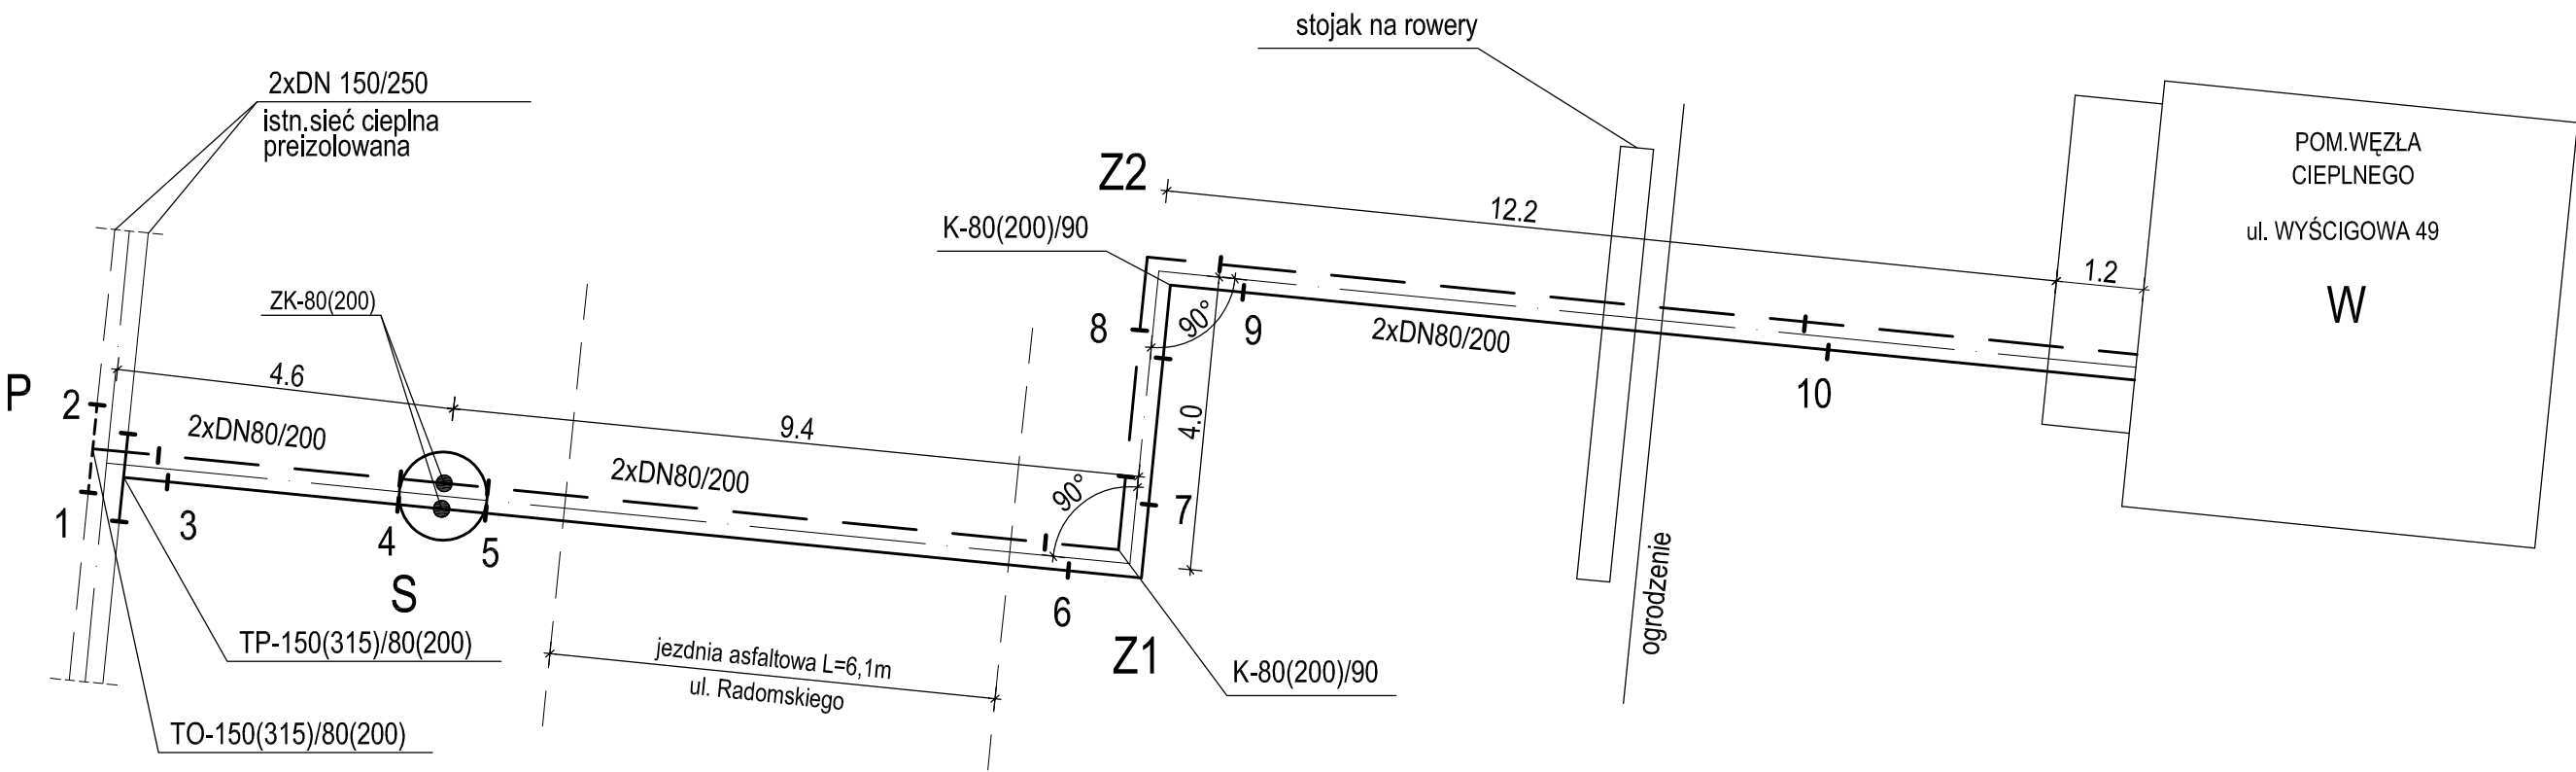


OZNACZENIA

- P początek - włączenie do istn. sieci
Z zmiana kierunku trasy przyłącza
S studnia Dn1,2m z zaworami
W koniec - węzeł cieplny

TP-150(315)/80(200) - trójnik płaski DN150(315)/80(200)
TO-150(315)/80(200) - trójnik opadowy DN150(315)/80(200)

ZK-80(200) zawory odcinające DN80(200)

 mufa
6

INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI
26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

**PROJEKT BUD. WYK. PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU
PYWAŁNI NEPTUN PRZY UL.WYŚCIGOWEJ 49 W RADOMIU,
DZ.NR 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ARK. 122, OBR. 0122**

SCHEMAT MONTAŻOWY

PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91	DATA	PODPIS	SKALA
		01.2019r.		1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN-II-K-8386/134/87	01.2019r.		NR RYS.
				6