


### SZCZEGÓŁ WEJŚCIA DO BUDYNKU

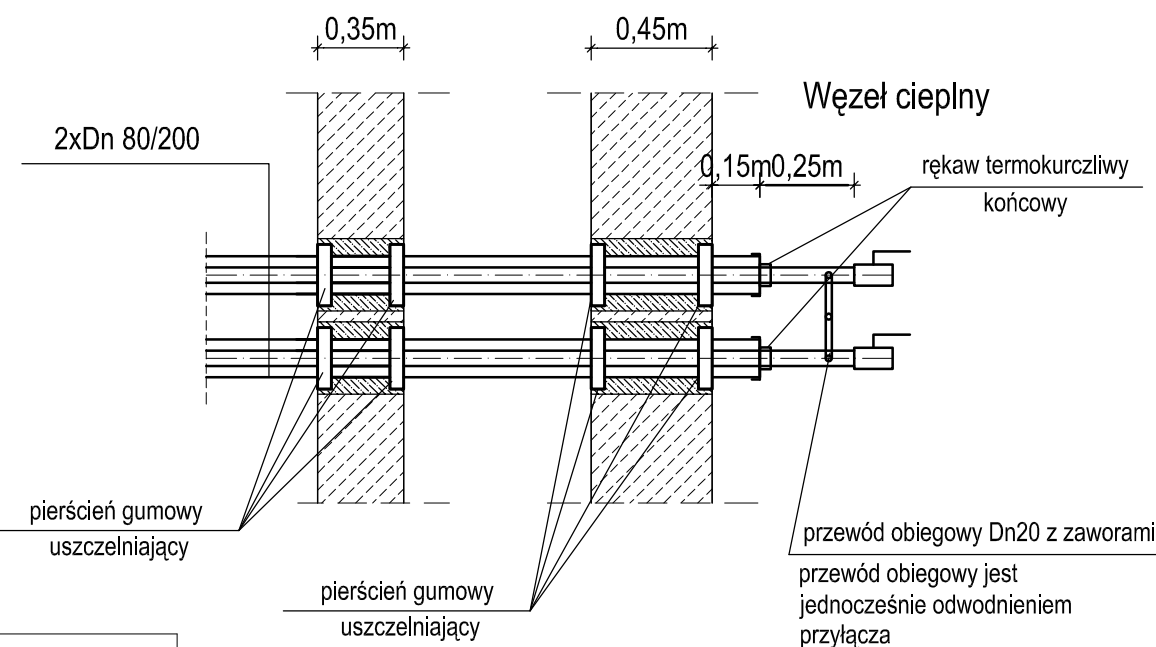

p.p. 170,00 m.n.p.m

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO		182,50		182,38		182,39		182,34		182,50	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGÓW		181,00 181,28		181,08 181,27		181,24		181,23		181,19 181,19	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGÓW		1,50 1,22		1,30 1,11		1,15		1,11		1,13	
SPADKI	powrót	1,7%	L=14 m				i=0,3%				
ODLEGŁOŚCI	zasilanie	0,3%	L=17,4m								
OBUDOWY, ŚREDNICE RUROCIĄGÓW		Rury preizolowane PLUS 2 x DN 80/200									
DŁUGOŚĆ TRASY		0,00	4,6	4,6	9,4	14,0	4,0	18,0	12,2	30,2	1,2 31,4
RODZAJ NAWIERZCHNI		chodnik	parking		jezdnia asfaltowa		parking		chodnik	tereny zielone	
OZNACZENIA		P	S			Z1	Z2			W	

<b>INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI</b> 26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814				
<b>PROJEKT BUD. WYK. PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU PYWAŁNI NEPTUN PRZY UL.WYŚCIGOWEJ 49 W RADOMIU, DZ.NR 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ARK. 122, OBR. 0122</b>				
<b>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO</b>				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91	DATA	PODPIS	SKALA
		01.2019r.		<b>1:100</b> <b>1:250</b>
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN-II-K-8386/134/87	01.2019r.		NR RYS.
				<b>4</b>