SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ

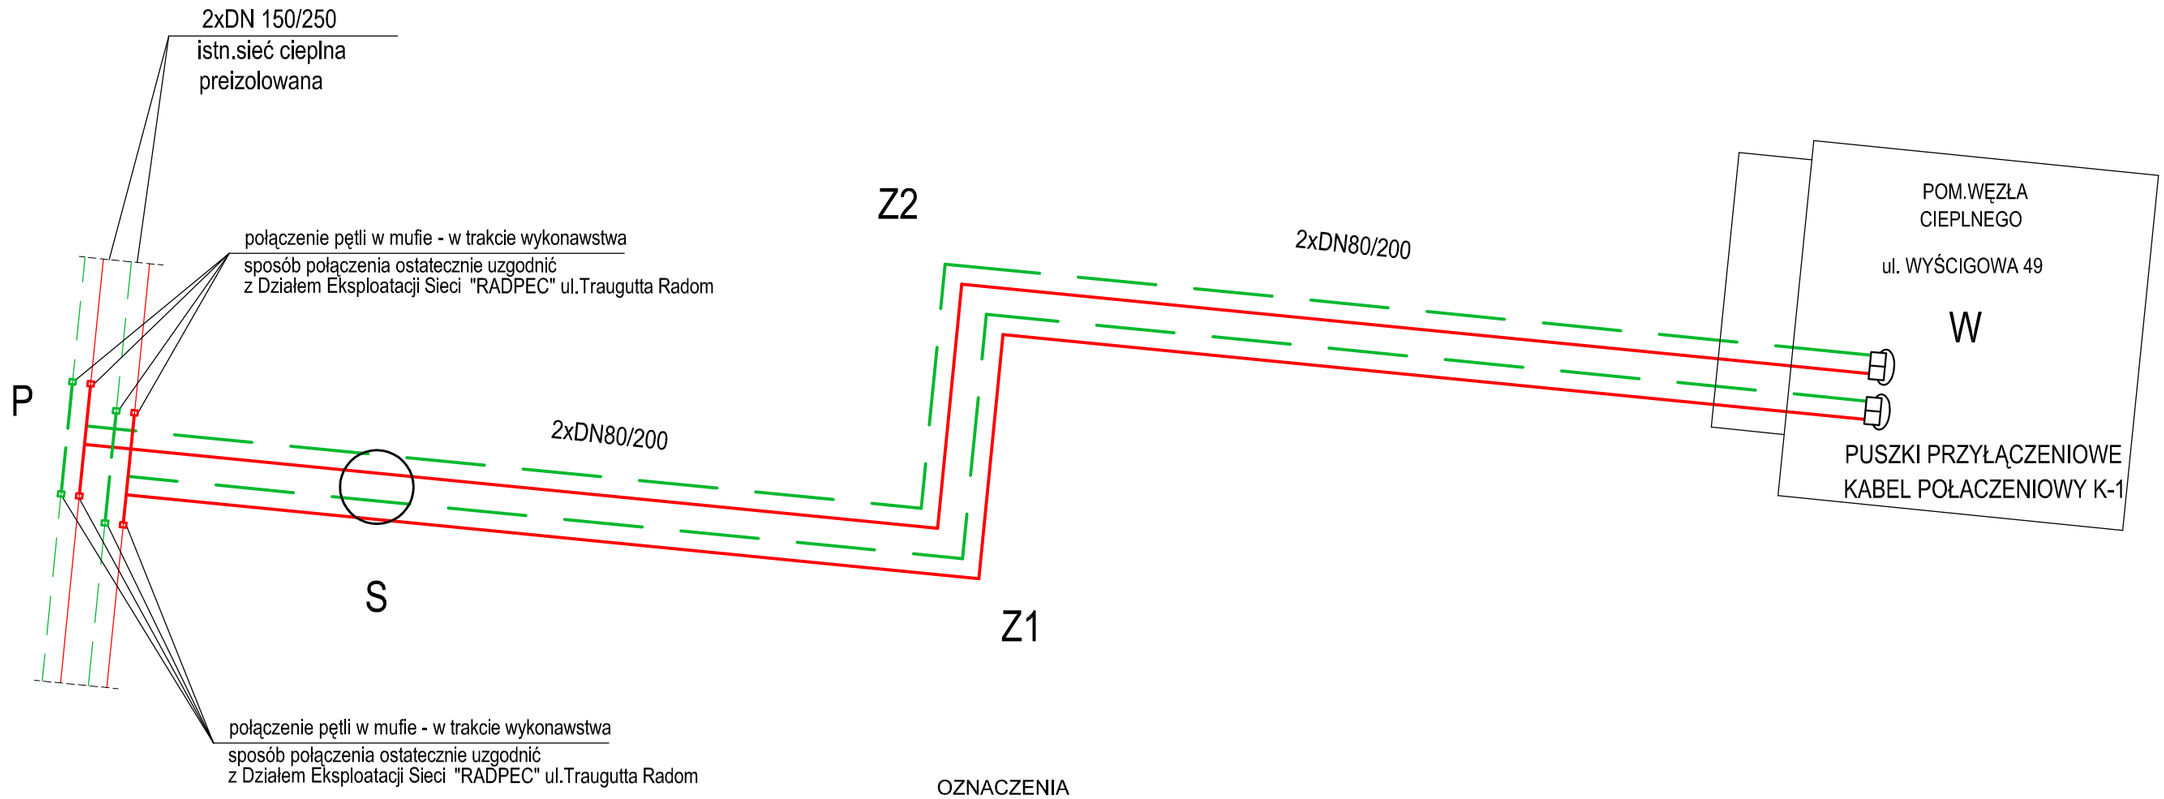

OZNACZENIA

projektowany przewód pomiarowy (ocynowany)

projektowany przewód miedziany

W — lokalizacja węzła cieplnego

P - początek
W - koniec
S - studzienka
Z - zmiana kierunku trasy przyłącza

Długośc pętli L=66,4m

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.	Puszka przyłączeniowa podwójna 67LV45	szt. 2
2.	Kabel koncentryczny KE-001	szt. 2
3.	Uziemienie	szt. 2
4.	Łącznik zaciskowy S-4	szt. 44
5.	Wspornik instalacji alarmowej H19	szt. 44

INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI

26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

PROJEKT BUD. WYK. PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU PYWALNI NEPTUN PRZY UL.WYŚCIGOWEJ 49 W RADOMIU, DZ.NR 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ARK. 122, OBR. 0122

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

		DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91	01.2019r.		**1:100**
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN–II–K–8386/134/87	01.2019r.		NR RYS. **7**