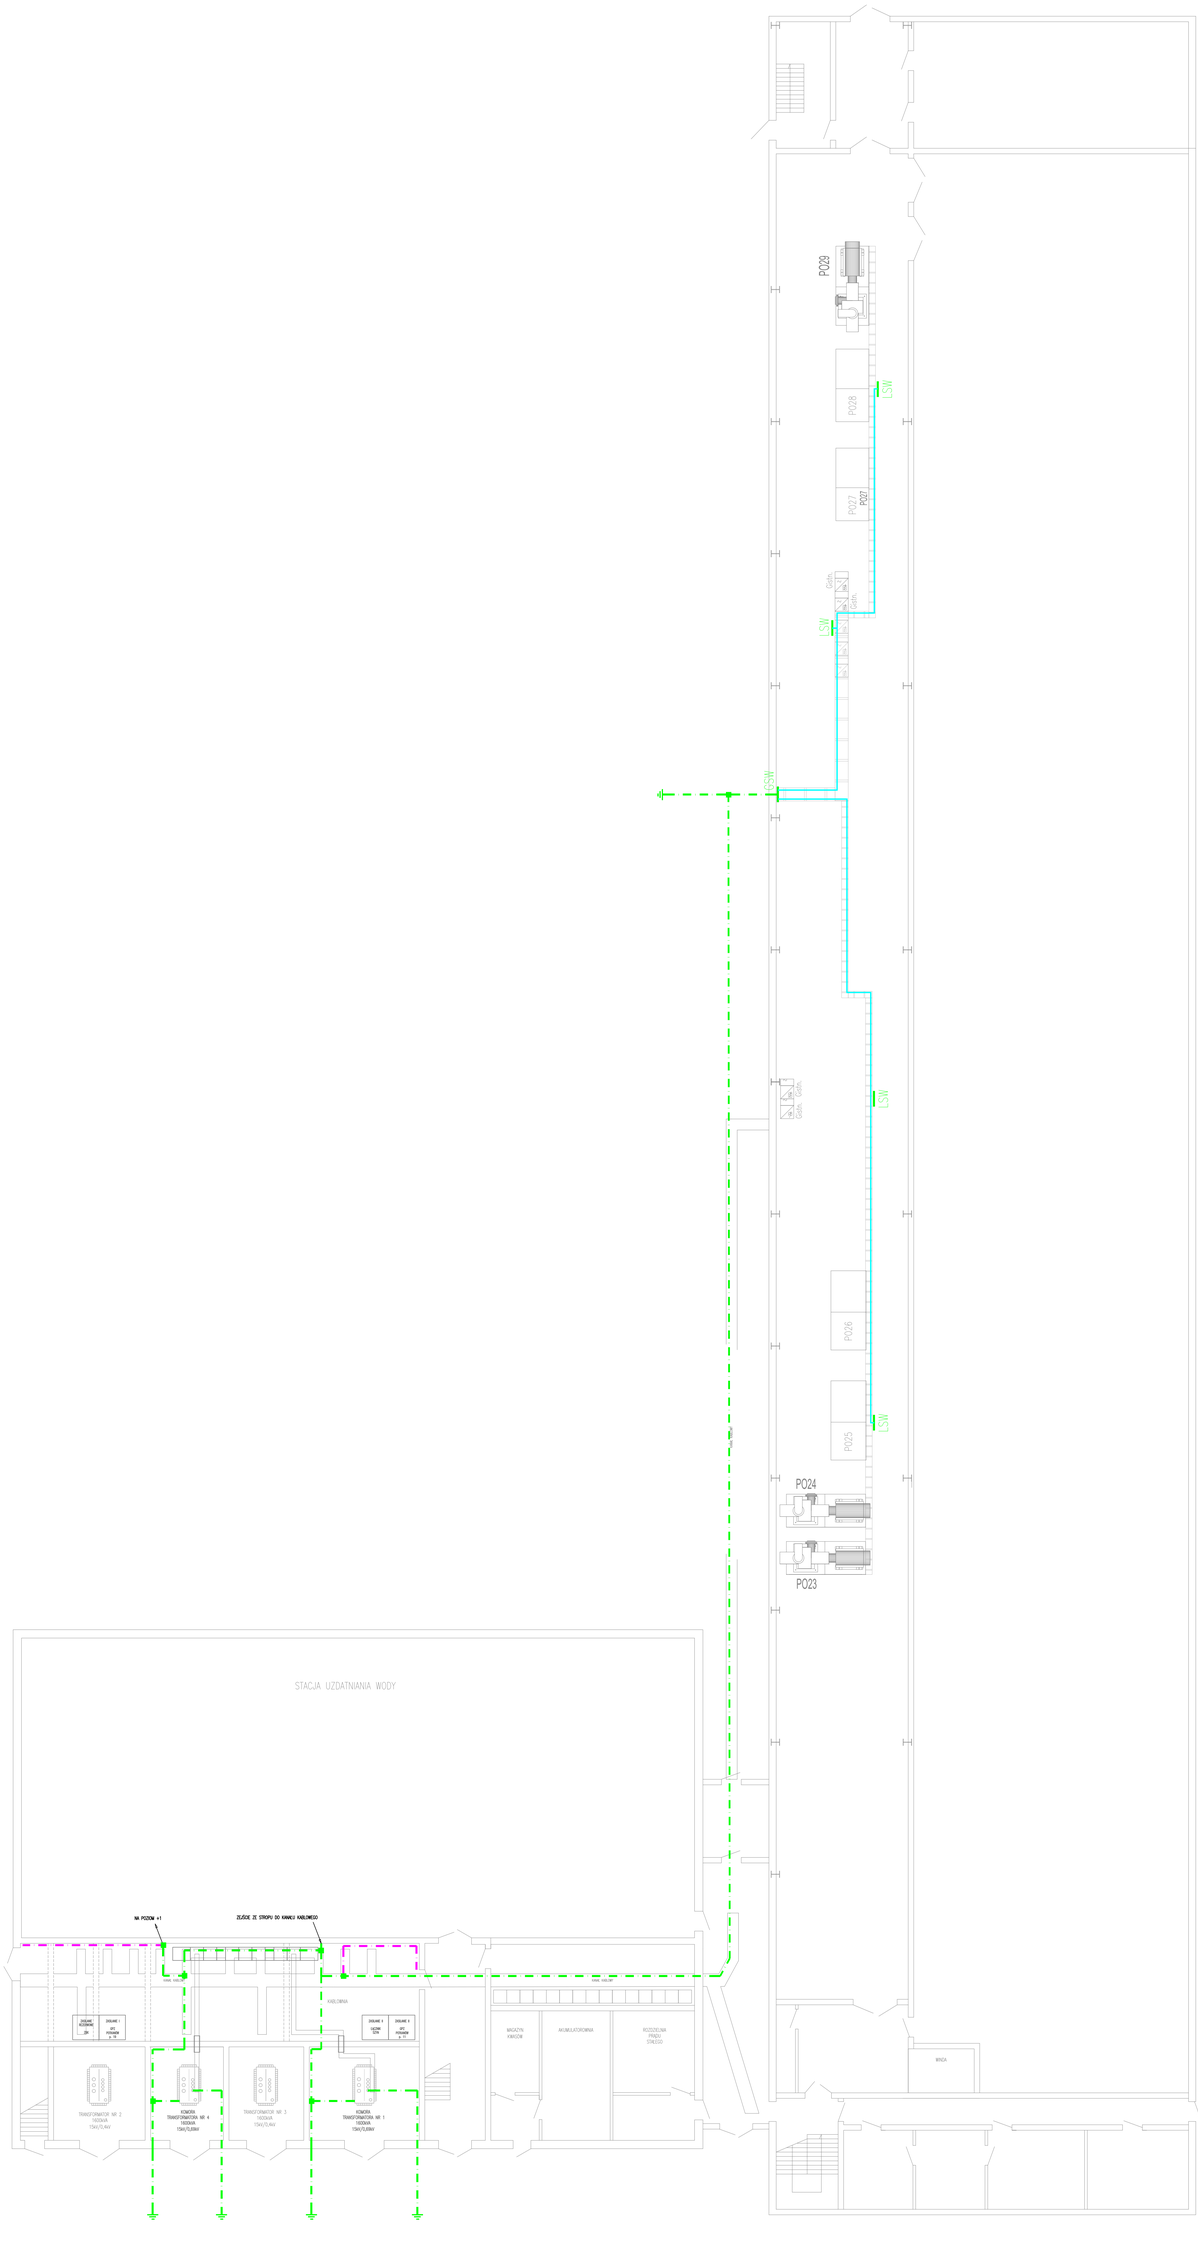

LEGENDA

- BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA Fe/Zn 50x4mm UŁOŻONA W KANALE KABLOWYM ORAZ W ZIEMI
- BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA Fe/Zn 30x4mm UŁOŻONA NA ŚCIANIE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRĘT UZIOMOWY PIONOWY STALOWY Fe 16mm
- GSW — GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- LSW — LOKALNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- PRZEWÓD INSTALACYJNY LgYzo 95mm2

wer. 20190531

	NAZWISKO	Nr UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Jacek Murowski	KUP/0075/POOL/04	
SPRAWDZIŁ			

INWESTOR
RADPEC S.A.
26-600 Radom, ul. Żelazna 7

ElektroMontaż-Toruń
Sp. z o.o.
87-100 Toruń ul. Ks. Dąbrowskiego 29
TEL.(+48) 56 658 12 10, FAX (+48) 56 658 12 113

OBIEKT
Ciepłownia TCI
ul. Żelazna 7 w Radomiu

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut instalacji połączeń wyrównawczych – parter

NR RYSUNKU	NR PROJEKTU	BRANŻA	ZAKRES	ARKUSZ	INDEKS ZMIAN	SKALA
EP-03/19 –		T1	– 007 –	01	01	1:100

FORMAT 2244x1170