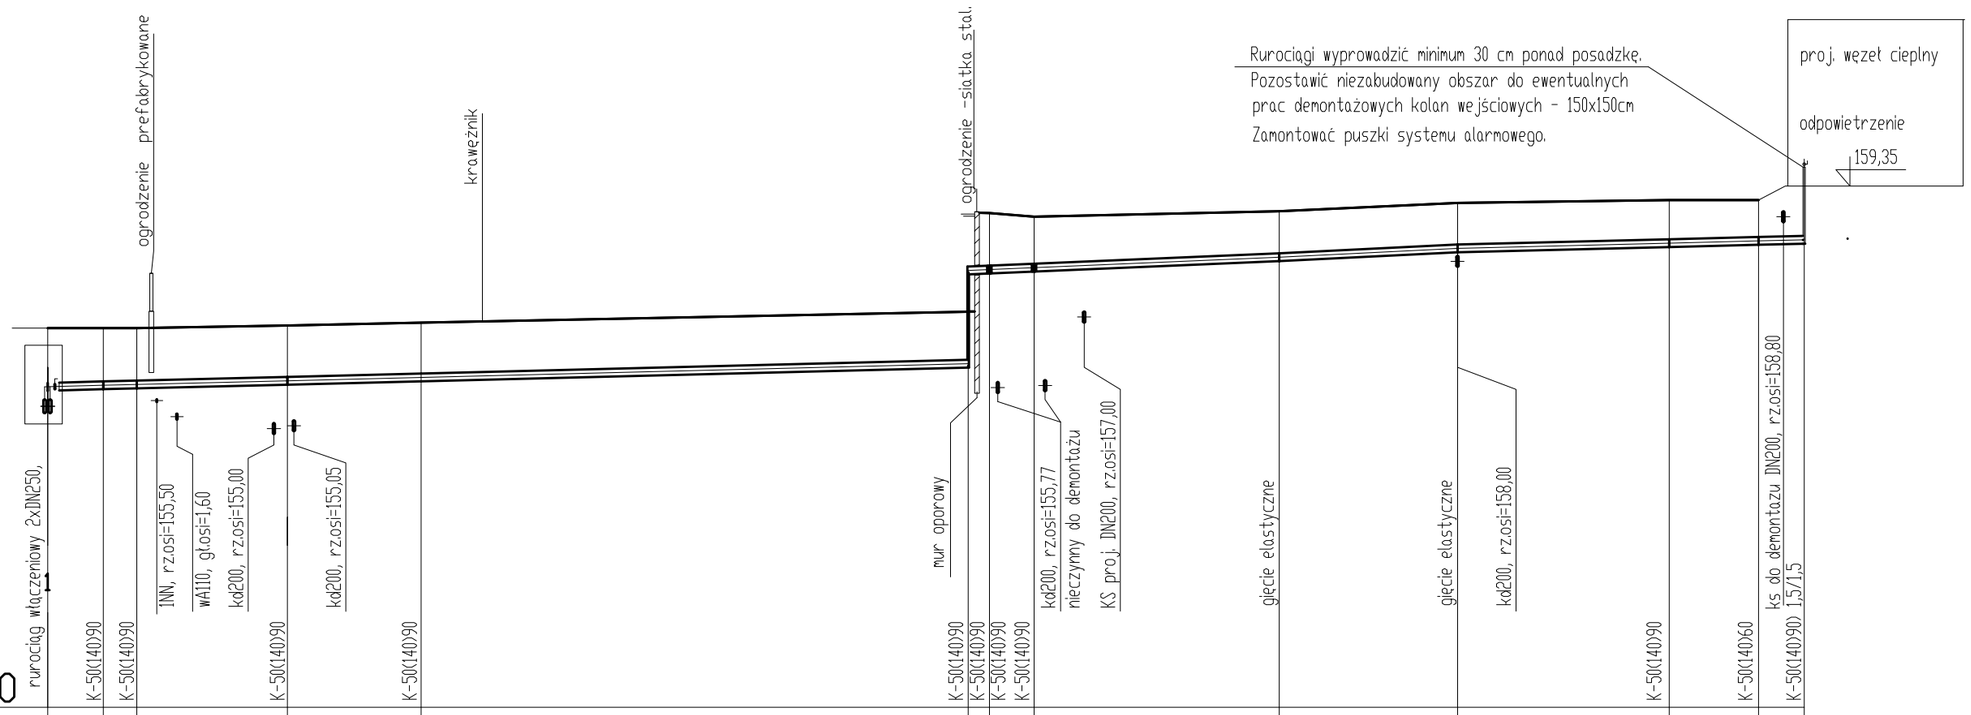
ogrodzenie prefabrykowane
krawężnik
ogrodzenie -siatka stal.
Rurociągi wyprowadzić minimum 30 cm ponad posadzkę.
Pozostawić niezabudowany obszar do ewentualnych
prac demontażowych kolan wejściowych - 150x150cm
Zamontować puszki systemu alarmowego.
proj. węzeł cieplny
odpowietrzenie
159,35
rurociąg włączeniowy 2xDN250,
1NN, rz.osi=155,50
wA110, gł.osi=1,60
kd200, rz.osi=155,00
kd200, rz.osi=155,05
mur oporowy
kd200, rz.osi=155,77
nieczynny do demontażu
KS proj. DN200, rz.osi=157,00
gięcie elastyczne
gięcie elastyczne
kd200, rz.osi=158,00
KS do demontażu DN200, rz.osi=158,80
1,5/1,5

P.p.=150,00

| | | |