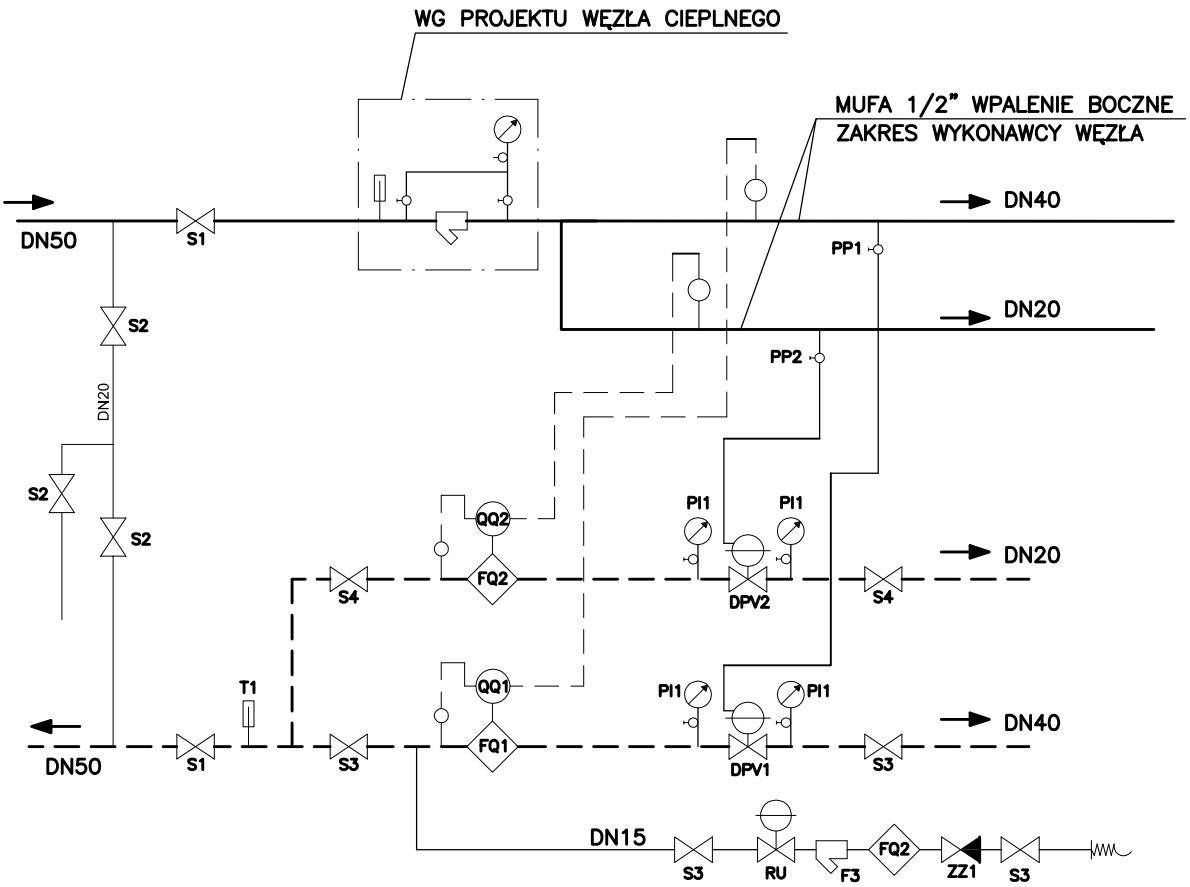

Zestawienie urządzeń

WYSOKIE PARAMETRY

FQ1/QQ1 - Licznik ciepła ultradzwiękowy	DN25
DPV1 - Regulator różnicy ciśnień i przepływu	DN25
FQ2/QQ2 - Llcznlk clepła ultradzwlękowy	DN15
DPV2 - Regulator różnicy ciśnień i przepływu	DN15
PP - Regulator Dp - punkt pomiaru ciśnienia	
S1 - Zawór odcinający spawany	DN50
S2 - Zawór odcinający spawany	DN20
S3 - Zawór odcinający spawany	DN32
S4 - Zawór odcinający spawany	DN20

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY

FQ2- Wodomierz wody ciepłej 90°C	DN15
RU - Zawór uzupełniania zładu z manometrem	DN15
ZZ1 - Zawór zwrotny gwintowany	DN15
F3 - Filtr siatkowy gwintowany	DN15
S3 - Zawór odcinający spawany	DN15

UKŁAD POMIAROWY

PI1 - Manometr z kurkiem i rurką syfon.
T1 - Termometr techniczny prosty

UWAGA:

WYKONAWCA MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST URUCHOMIĆ MODUŁ PRZYŁ. PO ZAKOŃCZENIU PRAC MONTAŻOWYCH POZOSTAŁYCH MODUŁÓW WĘZŁA, NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO.
SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJĄ PUNKTU POMIARU (ZAWÓR IGLICOWY) REGULATORA RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU NA RUROCIĄGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCĘ WĘZŁA. WYKONAWCA WĘZŁA WSPAWA MUFĘ 1/2'".
DOPUSZCZA SIĘCZASOWY MONTAŻ "SZPULEK" W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU URZĄDZEŃ MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPŁOMIERZA I WODOMIERZA)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"-ANDRZEJ TABOR
RADOM UL. ZIENTARSKIEGO 6 / 13 tel.48 3449226 kom. 602729626
email: instalator.at@interia.pl

Temat:
Budowa przyłącza ciepłowniczego dowęzła cieplnego w budynku INTERBUD przy ul. Energetyków w Radomiu

Tytuł rysunku:
Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego

Faza:
P.B.-W.

Projektował : mgr inż. Andrzej Tabor UAN-II-K-8386/RA/165/79

Sprawdził :

Data:	Umowa:	Skala:	Nr rys.	Str.
01.2020		-	9	32