Podziałka 1:100/500

P.p.=170,00

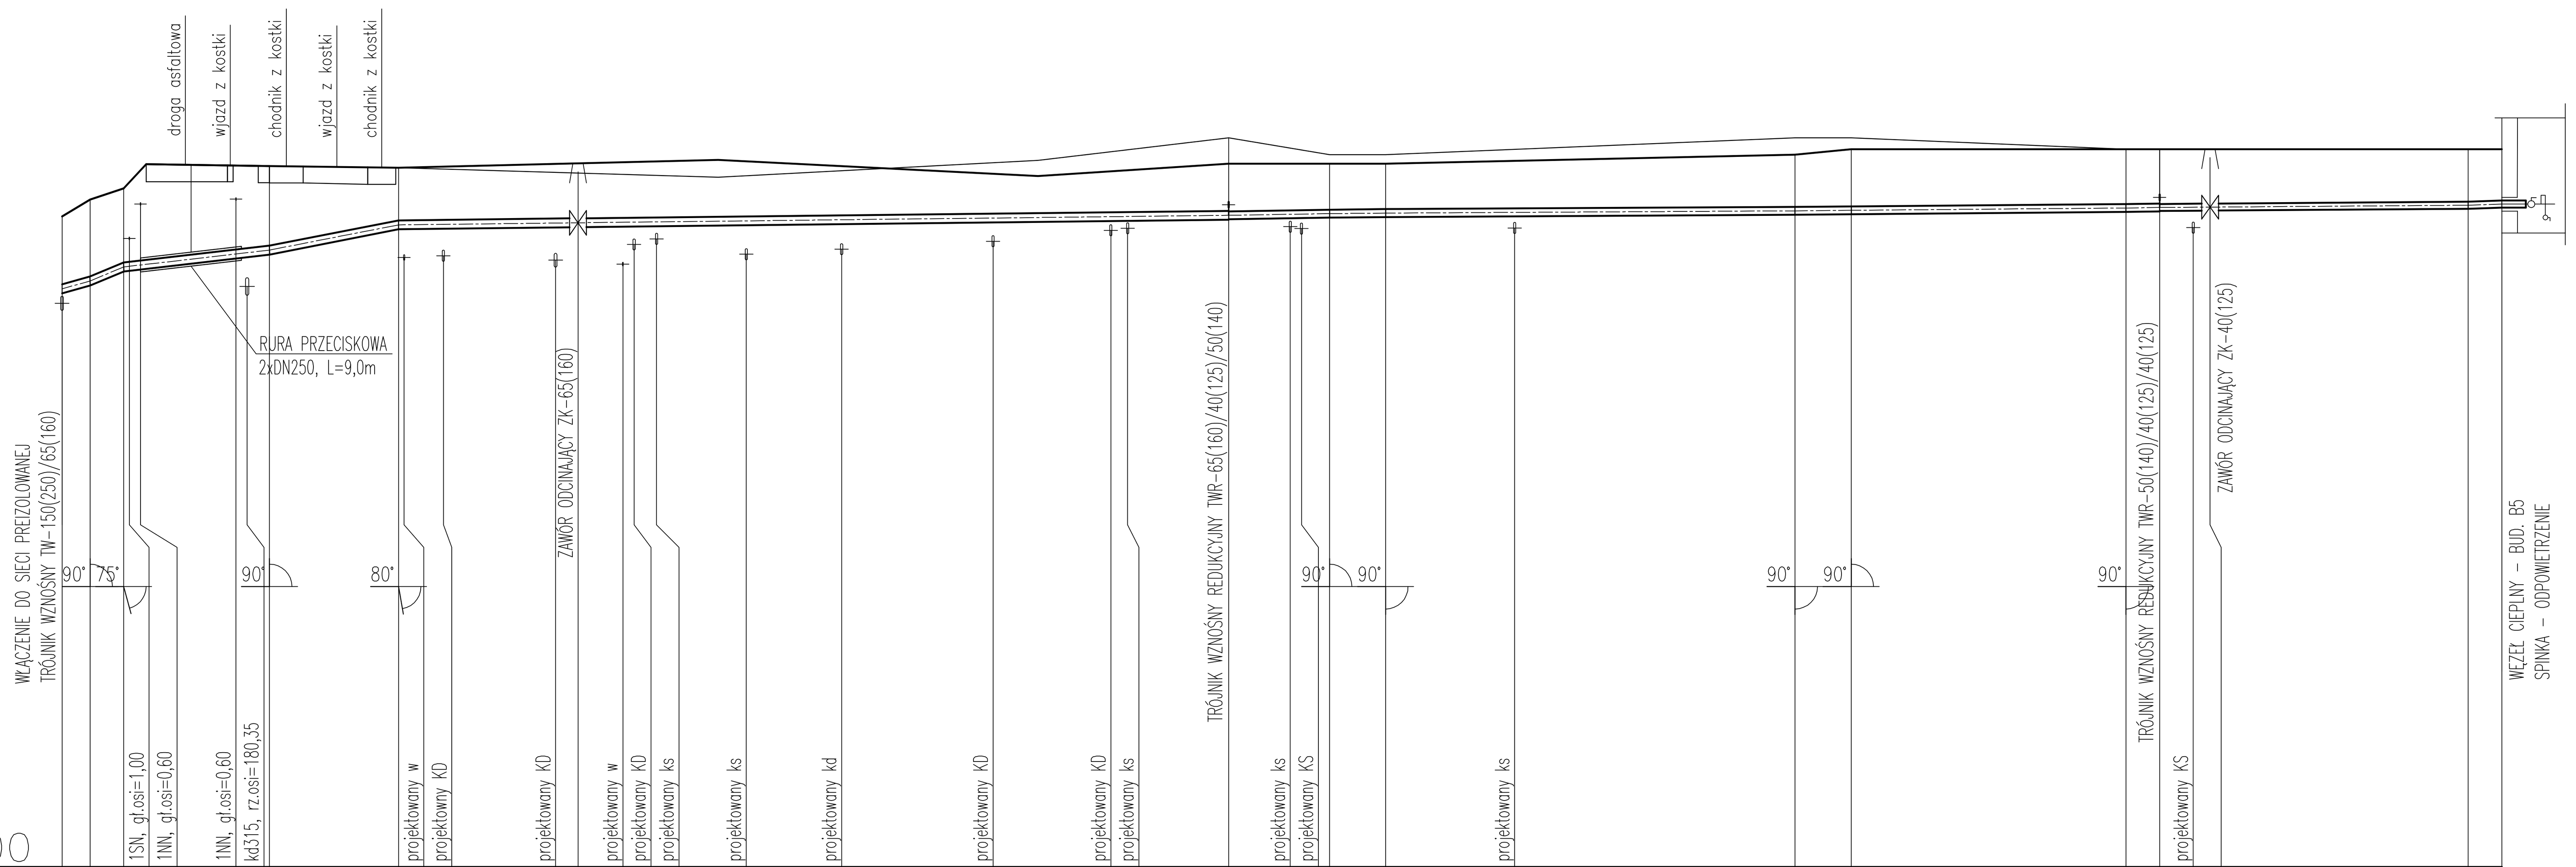

Nazwa węzła	Hektometr i odległości	Zagłęb. osi względem terenu proj.	Zagłębienie osi od terenu istn.	Rzędna osi proj. rurociągu	Rzędna projektowanego terenu	Rzędna istniejącego terenu
T1 z1	2,50	1,29	1,29	180,45		181,80
z2	5,50	1,40	1,40	180,70		182,10
		1,78	1,78			182,53
	11,00	1,69	1,69	180,83		182,52
	15,00	1,59	1,59	180,92		
z3	18,50	1,50	1,50	181,00		182,50
	24,50	1,25	1,25	181,23		
z4	30,00	1,02	1,02	181,45		182,47
	34,00					
	44,00	1,06	0,89	181,49	182,55	182,37
	50,00					
	53,00					
		1,09	0,78		182,61	182,30
	61,00					
	69,50					
	83,00					
		0,74	1,02		182,32	182,60
	93,50					
T2	Ø1 4,00	0,92	1,38	181,62	182,54	183,00
	9,50					
z5	13,00	0,89	1,05	181,65	182,54	182,70
z6	18,00	0,88	1,04	181,66	182,54	182,70
	29,50					
z7	54,50	1,00	1,30	181,70	182,70	183,00
z8	59,50	1,09	1,29	181,71	182,80	183,00
z9	84,00	1,05	1,05	181,75		182,80
T3	87,00	1,04	1,04	181,76		182,80
	90,00	1,03	1,03	181,77		182,80
	Ø2					
	14,50	1,00	1,00	181,80		182,80
z10 B5	17,50	0,98	0,98	181,82		182,80

Długość odcinka	Proj. spadek rurociągu, odległość	Proj. średnica nominalna, materiał
2,50	i=5,6 %	RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN65/160
3,00	i=8,3 %	
13,00	i=2,3 %	
11,50	i=3,9 %	
74,00	i=0,2 %	
9,00	i=0,3 %	RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN50/140
5,00	i=0,2 %	
36,50	i=0,1 %	
5,00	i=0,2 %	
24,50	i=0,3 %	
3,00		
27,50	i=0,1 %	RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN40/125
3,00	i=0,7 %	

Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej
"ZUTEC" Sp. z o.o.
26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt:	Przyłącza ciepłownicze preizolowane wysokich parametrów do budynków B2, B4, B5 przy ul. Wyścigowej w Radomiu.		Data maj 2017r.
Tytuł:	PROFIL PRZYŁĄCZA - CZ. 1		
Projektował:	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Skala: 1:100/1:500
Opracował:	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Nr rys: 3