Podziałka 1:100/500
P.p.=155,00

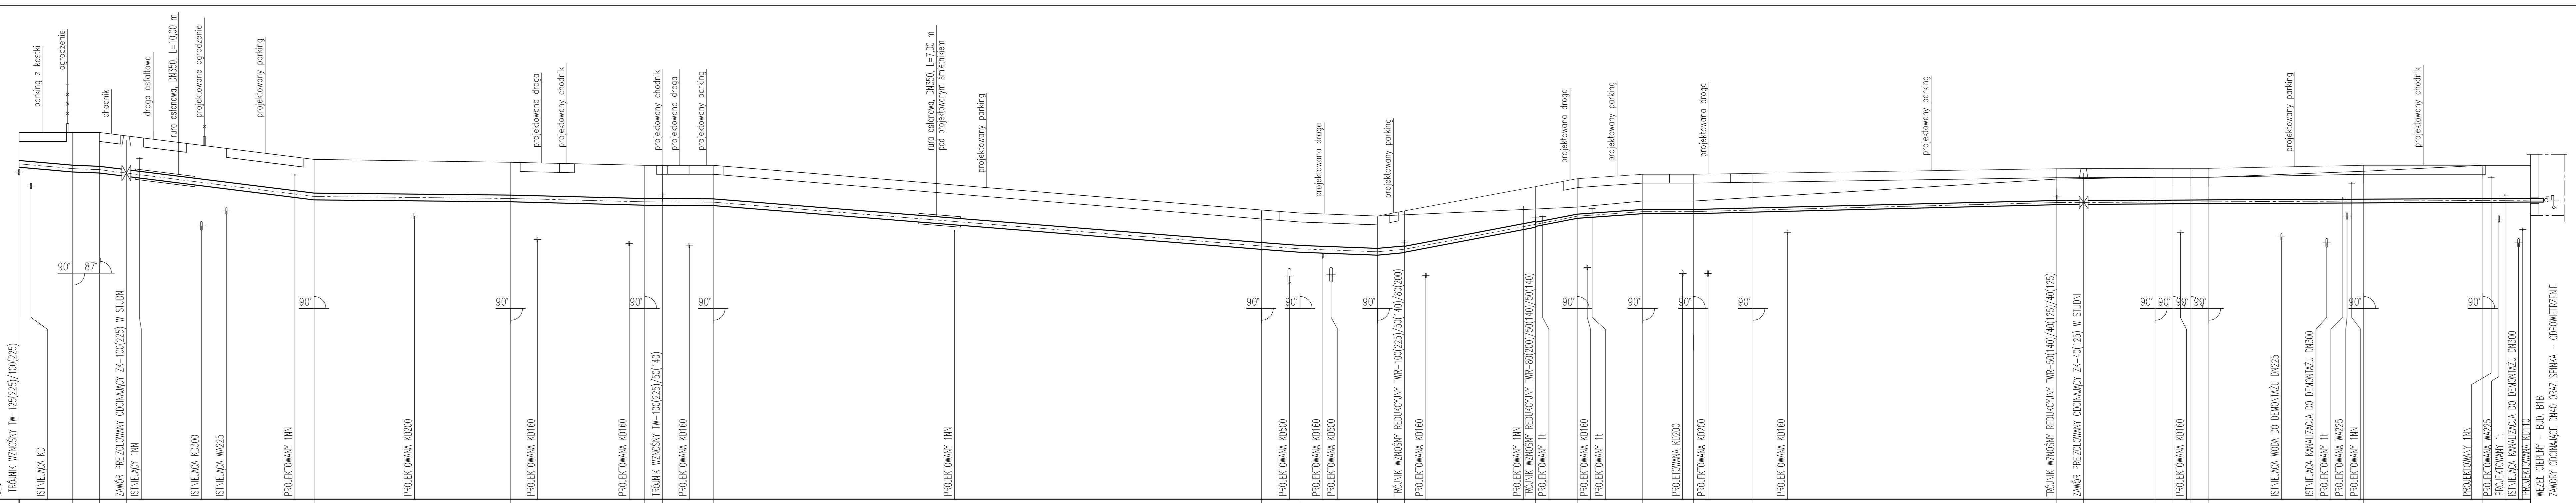


| Nazwa węzła | Hektometr i odległości | Zagłęb. osi względem terenu proj. | Zagłębienie osi od terenu istn. | Rzędna osi proj. rurociągu | Rzędna projektowanego terenu | Rzędna istniejącego terenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | 0 / 4,00 | 1,05 | 1,05 | 166,25 | | 167,30 |
| Z1 | 9,00 | 1,21 | 1,21 | 166,09 | | 167,30 |
| Z2 | 13,50 | 1,25 | 1,25 | 166,05 | | 167,30 |
| | 18,00 | 1,25 | 1,25 | 165,94 | | 167,19 |
| Z3 | 49,50 | 1,25 | 1,25 | 165,15 | | 166,40 |
| | 66,35 | | | | | |
| Z4 | 82,50 | 1,21 | 1,21 | 165,09 | | 166,30 |
| Z5 | 1 / 5,00 | 1,22 | 1,22 | 164,98 | | 166,20 |
| T1 | 8,00 | 1,23 | 1,23 | 164,97 | | 166,20 |
| Z6 | 16,50 | 1,24 | 1,24 | 164,96 | | 166,20 |
| Z7 | 2 / 8,50 | 1,21 | 1,21 | 163,49 | | 164,70 |
| Z8 | 15,00 | 1,20 | 1,20 | 163,40 | | 164,60 |
| Z9 | 28,00 | 1,20 | 1,20 | 163,30 | | 164,50 |
| T2 | 32,50 | 1,29 | 1,16 | 163,38 | 164,67 | 164,54 |
| T3 | 54,50 | 1,26 | 0,52 | 164,22 | 165,48 | 164,74 |
| Z10 | 61,50 | 1,26 | 0,31 | 164,49 | 165,75 | 164,80 |
| Z11 | 72,50 | 1,25 | 0,35 | 164,65 | 165,90 | 165,00 |
| Z12 | 81,00 | 1,25 | 0,35 | 164,65 | 165,90 | 165,00 |
| Z13 | 91,00 | 1,23 | 0,42 | 164,70 | 165,93 | 165,12 |
| | 96,80 / 3 | | | | | |
| T4 | 42,00 | 1,13 | 0,79 | 164,95 | 166,08 | 165,74 |
| | 46,50 | 1,13 | 0,80 | 164,95 | | 165,76 |
| Z14 | 58,50 | 1,13 | 0,83 | 164,97 | 166,10 | 165,80 |
| Z15 | 61,50 | 1,13 | 0,83 | 164,97 | 166,10 | 165,80 |
| Z16 | 64,50 | 1,13 | 0,83 | 164,97 | 166,10 | 165,80 |
| Z17 | 67,50 | 1,12 | 0,82 | 164,98 | 166,10 | 165,80 |
| Z18 | 93,50 | 1,20 | 1,00 | 165,00 | 166,20 | 166,00 |
| | 4 / 3,50 | 1,19 | | | | |
| Z19 | 13,50 | 1,18 | 1,18 | 165,02 | | 166,20 |
| B1B | 21,50 | 1,17 | 1,17 | 165,03 | | 166,20 |

L=421,50 m

Długość odcinka: 9,00 (8,15; 0,85); 4,50; 36,00 (4,50; 6,50; 25,00); 33,00; 22,50; 3,00; 8,50; 92,00 (38,00; 54,00); 6,50; 13,00; 4,50; 22,00; 7,00; 11,00; 8,50; 10,00; 51,00; 16,50 (4,50; 12,00); 3,00; 3,00; 3,00; 26,00; 20,00; 8,00

Proj. spadek rurociągu: i=1,8 %; i=0,8 %; i=2,5 %; i=0,2 %; i=0,5 %; i=0,1 %; i=1,6 %; i=1,5 %; i=0,7 %; i=1,9 %; i=3,8 %; i=3,9 %; i=1,4 %; i=0,0 %; i=0,5 %; i=0,1 %

Proj. średnica nominalna, materiał: RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN100/225; RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN80/200; RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN50/140; RURA PREIZOLOWANA PLUS 2xDN40/125

UWAGA: ZMIANY ZAGŁĘBIENIA OSI PRZYŁĄCZY WZGLĘDEM TERENU UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

| | |
|---|---|
| Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12) | |
| Obiekt: Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempołowskiej w Radomiu. | Data kwiecień 2016r. |
| Tytuł: PROFIL OD TRÓJNIKA TW DO BUDYNKU B1B | |
| Projektował: mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01 | Skala: 1:100/1:500 |
| Sprawdził: mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK/0164/PWOS/11 | Nr rys: 3 |