


SCHEMAT MONTAŻOWY

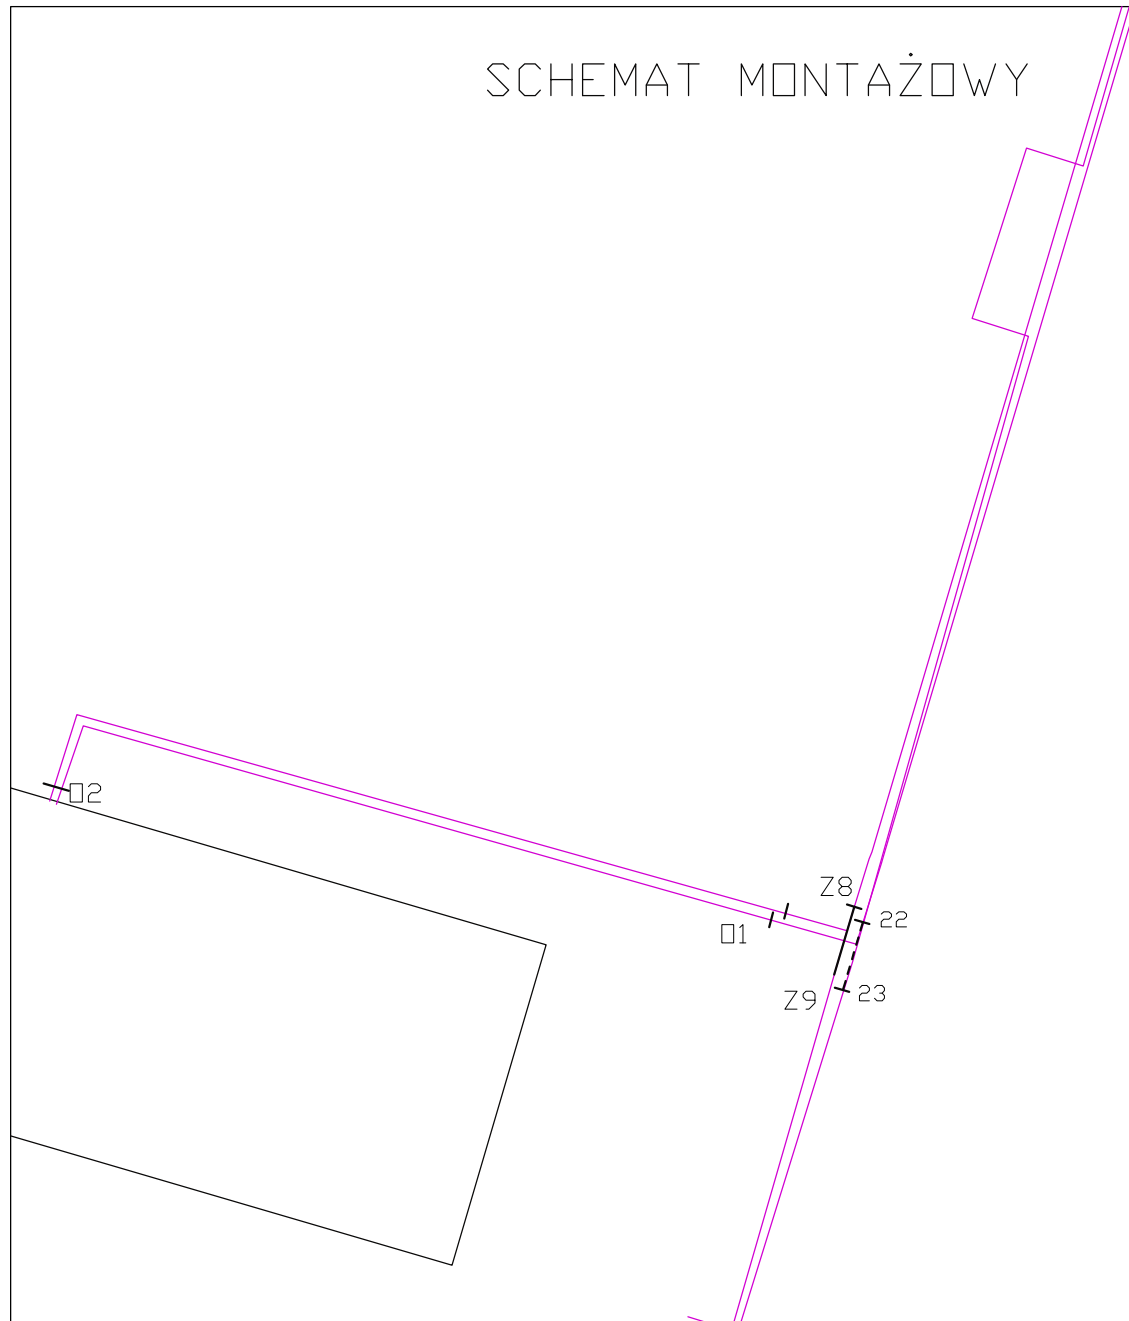

Z8, Z9 - miejsce wpalenia nowej rury Dn125/225

O1 - miejsce odcięcia i zadeklowania przyłącza ciepłowniczego Dn 65/140

O2- miejsce odcięcia i zadeklowania przyłącza ciepłowniczego Dn65/140

~~przed budynkiem~~

rura preizolowana Dn125/225

-----+----- mufa NTU125/225

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"Radpec" Spółka Akcyjna
26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5

Obiekt:

Przyłącze ciepłownicze do węzła cieplnego usytuowanego w budynku
przy ul. Miłej 24 w Radomiu

Tytuł:

Schemat montażowy sieci ciepłowniczej ul. Bema

Data:

01.2020 r.

Projektował:

mgr inż. Zofia Borczyk
nr upr. GP-III-7342/210/94

Opracował:

mgr inż. Dorota Kopycka

Nr rys:

7