


SCHEMAT MONTAŻOWY

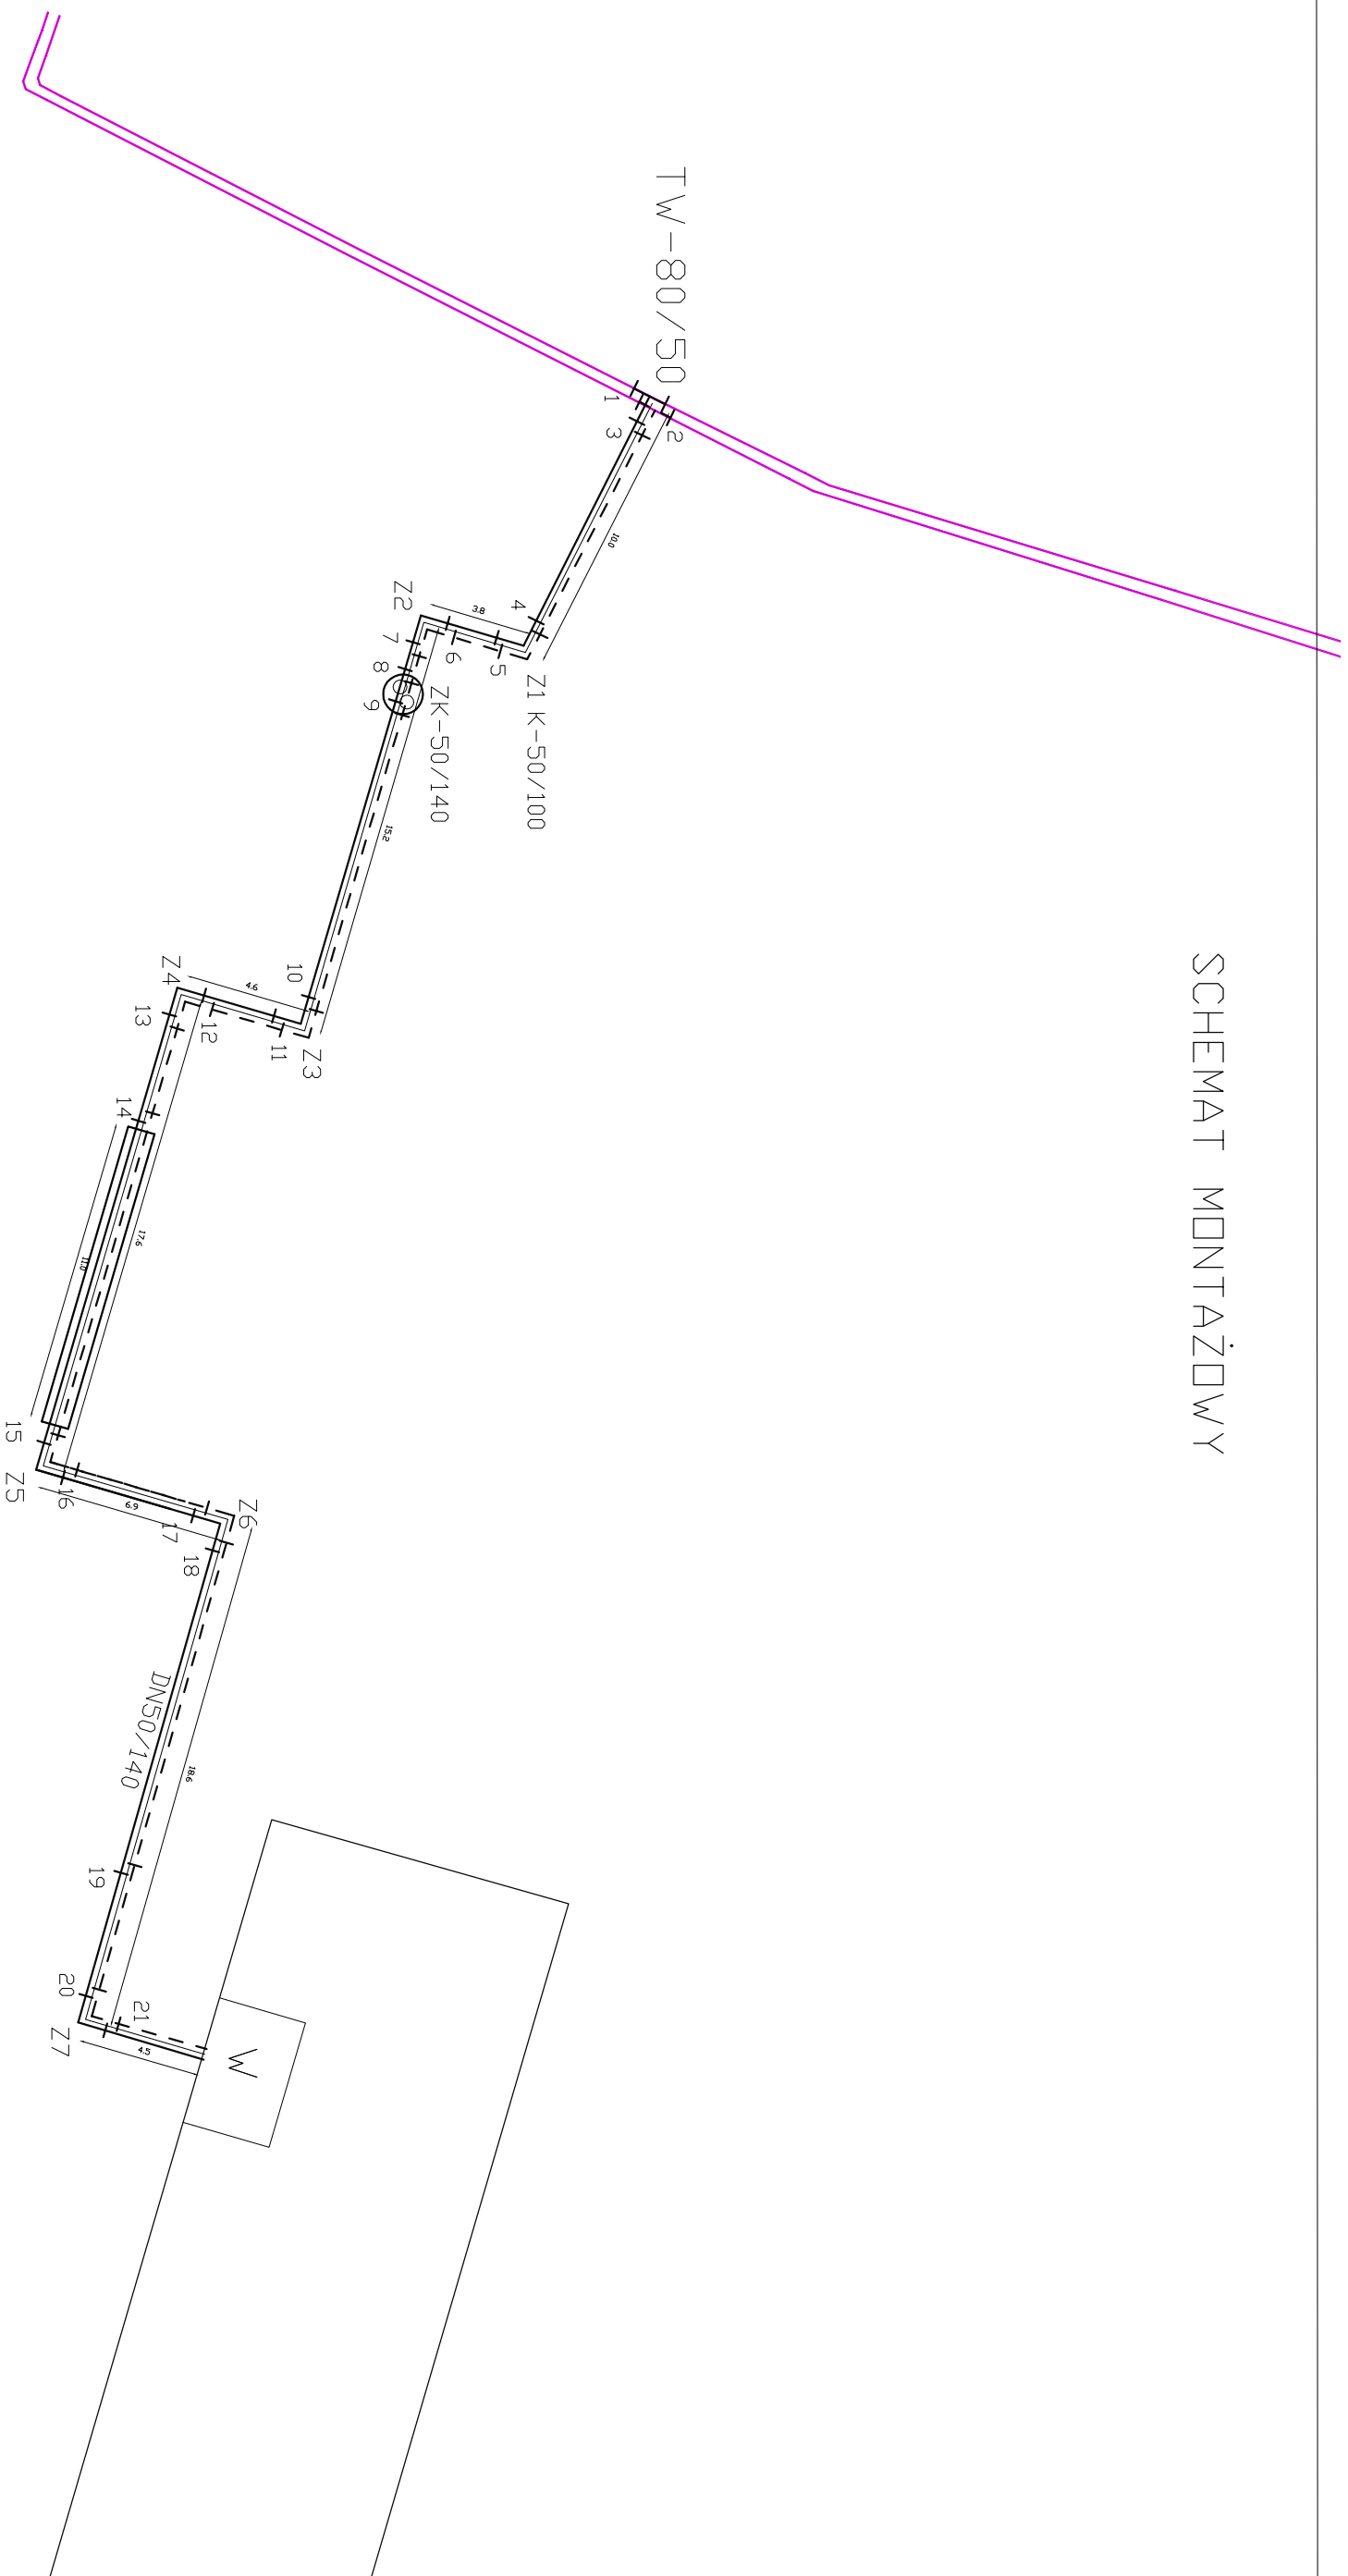

TW -
włączenie - Trójkąt TW-
80(200)/80(200)/50(140)

W - węzeł cieplny

ZK-
zawór ZK-50/140

Z1 - kolano K-50/100

Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 - kolano K-50/90

projektowana studnia

Zaworowa

projektowane przyłącznie

ciepłownicze

 projektowana rura osłonowa Dn200 L=11m

Obiekt:			
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Radpec" Spółka Akcyjna 26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5			
Przyłącze ciepłownicze do węzła ciepłownego użytkowanego w budynku przy ul. Miłej 24 w Radomiu			
Tytuł:	Schemat montażowy sieci ciepłowniczej ul. Miła		Data:
Projektował:	mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/210/94		Skala: 1:250
Opracował:	mgr inż. Dorota Kopycka		