


UWAGA

W TRAKCIE BUDOWY DOKONAĆ POŁĄCZENIA I ROZDZIAŁU
ISTNIEJĄCYCH PĘTLI POMIAROWYCH I NOWEJ PĘTLI DLA PRZYŁĄCZA
UZGODNIĆ Z DZIAŁEM PS W TRAKCIE WŁĄCZENIA



OZNACZENIA:

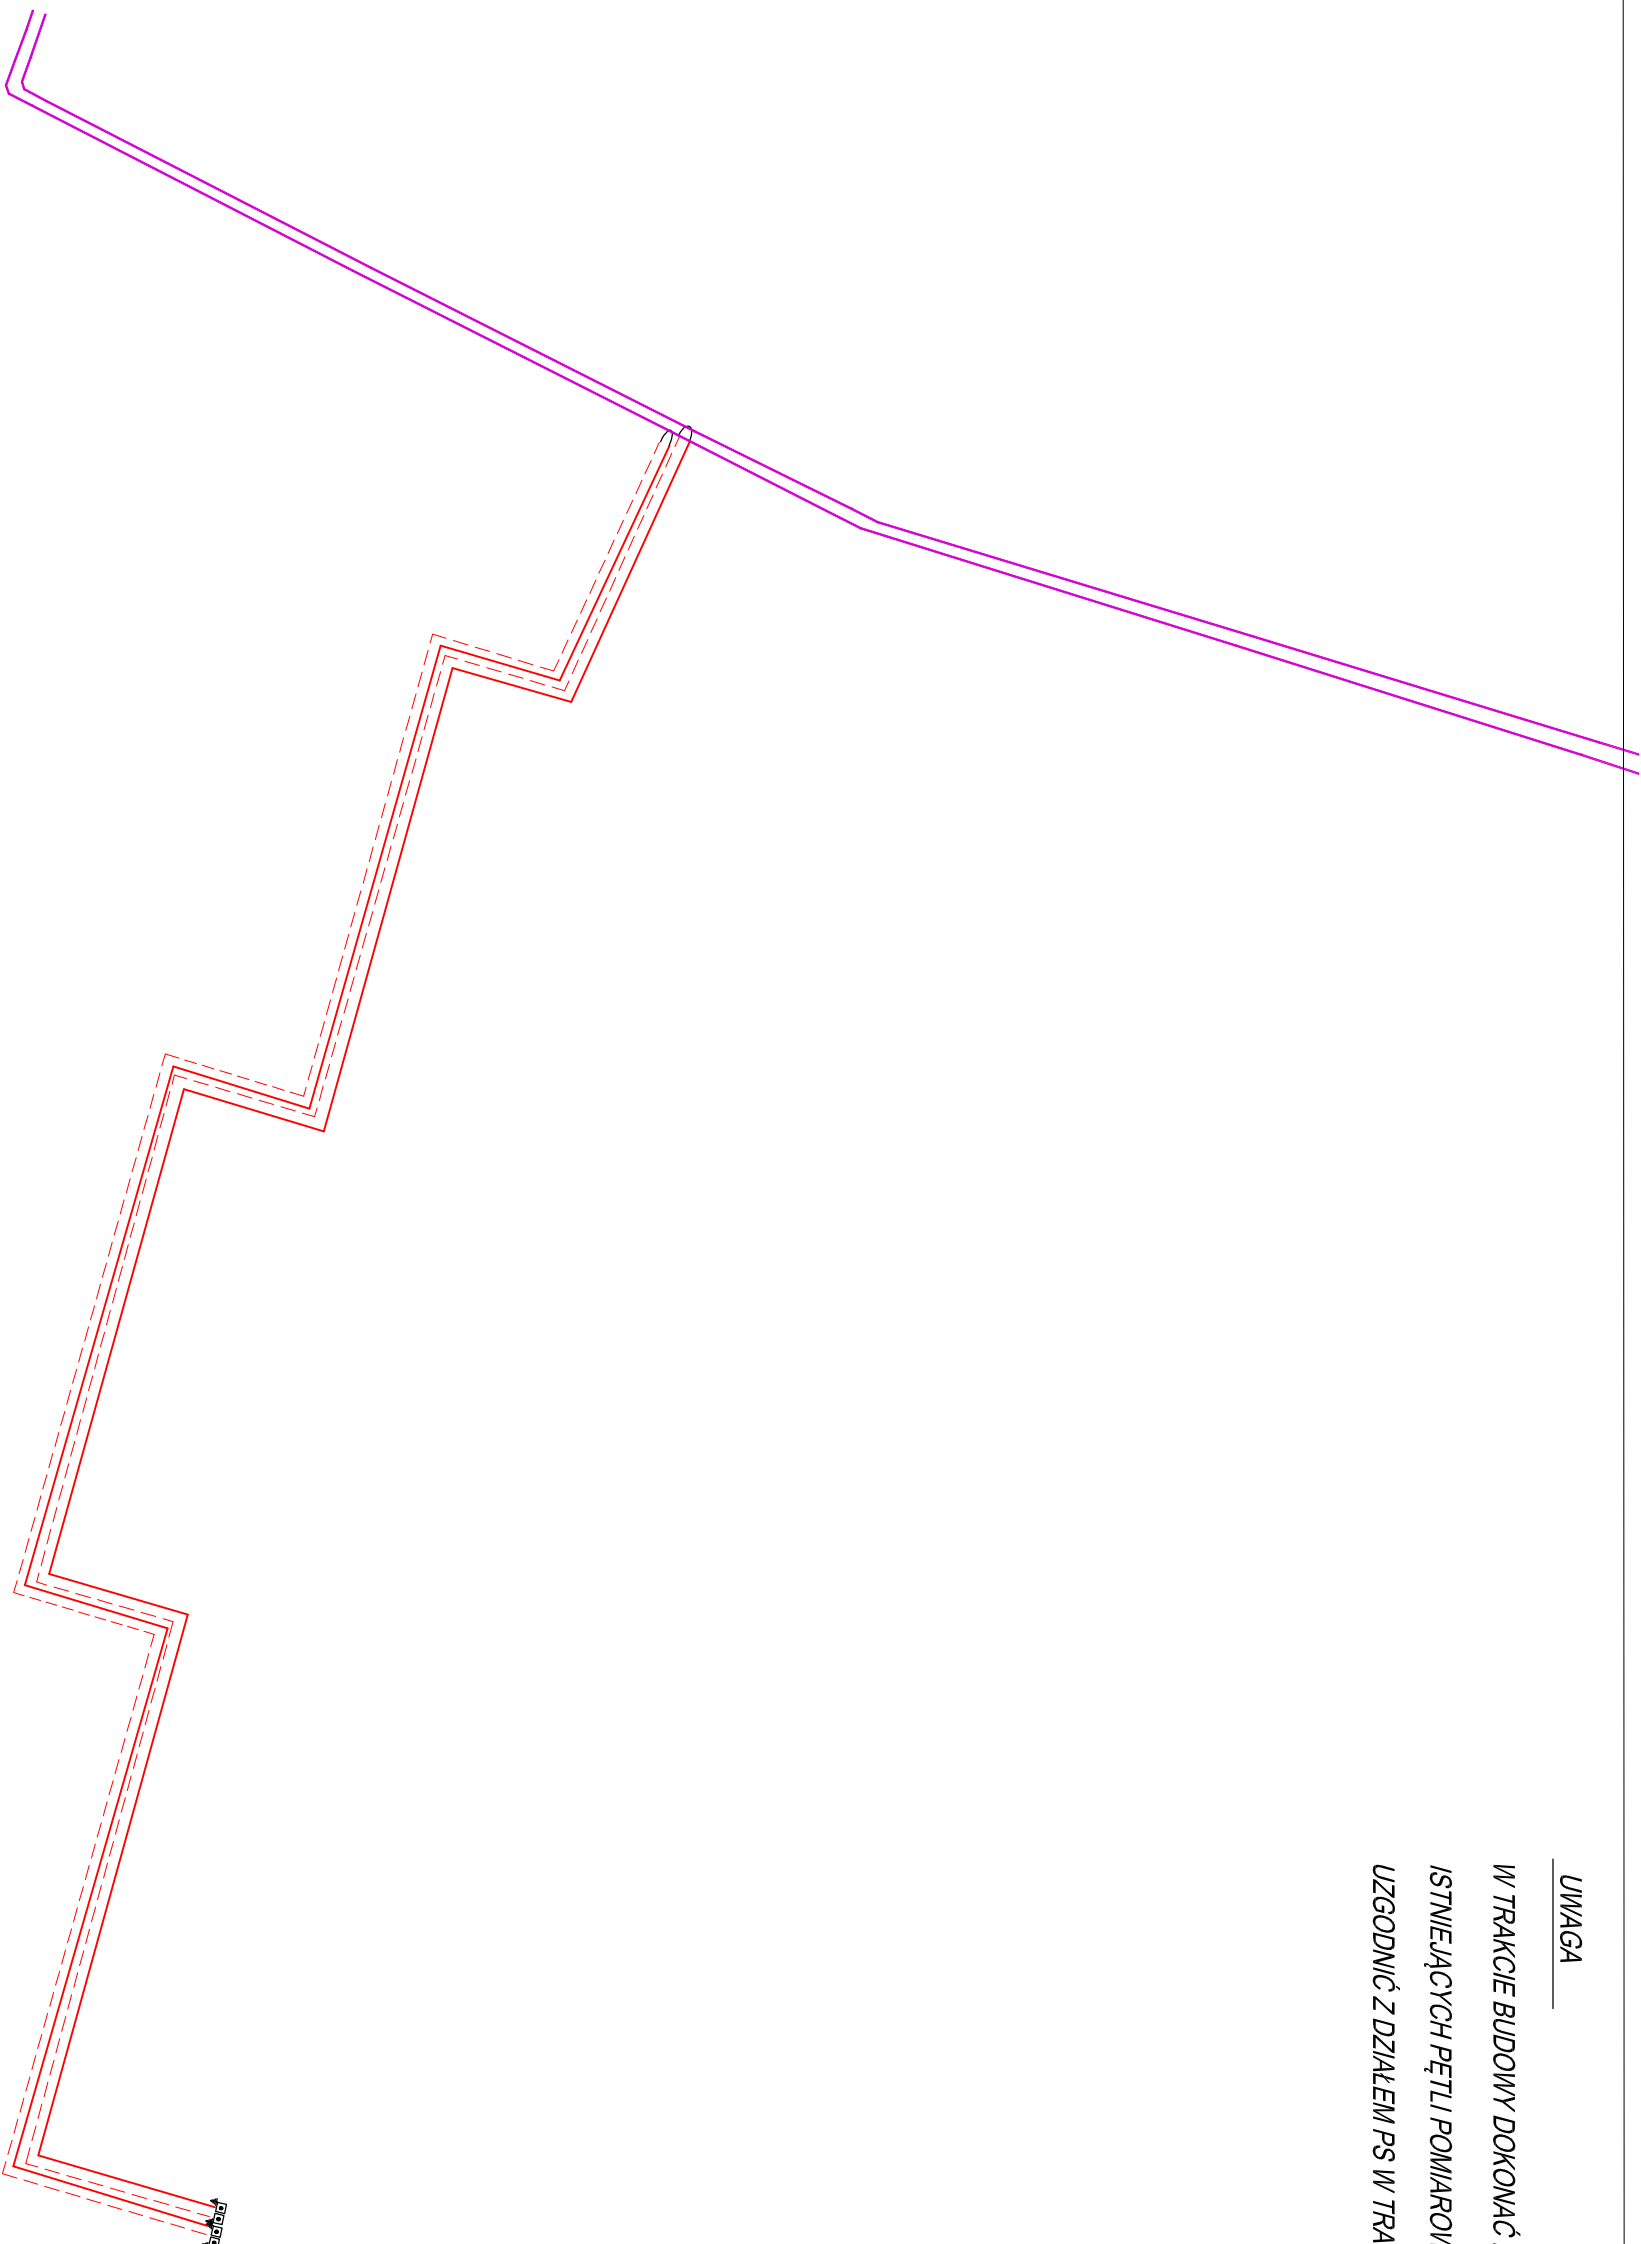

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA



KABEL POŁĄCZENIOWY KE-001

<p>Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Radpec" Spółka Akcyjna 26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 36 46 941-5</p>	
<p>Objekt: Przyłącze ciepłownicze do węzła ciepłego usytuowanego w budynku przy ul. Milej 24 w Radomiu</p>	
<p>Tytuł: Schemat instalacji alarmowej</p>	<p>Data: 01.2020 r.</p>
<p>Projektował: mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/210/94</p>	
<p>Opracował: mgr inż. Dorota Kopycka</p>	<p>Nr rys: 8</p>