


PRZEKRÓJ A-A

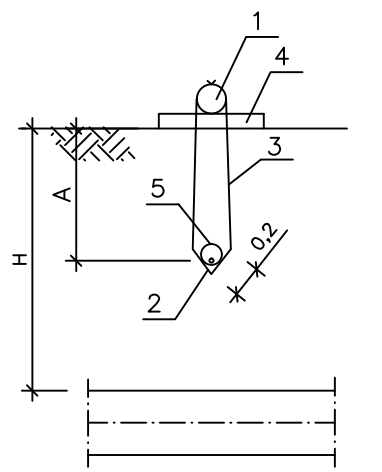

SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA

	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZABEZPIECZENIE KABLI OŚWIETLENIOWYCH I ENERGETYCZNYCH	ILOŚĆ NA 1 ZABEZP.
1	BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m	1 SZT.
2	KĄTOWNIK Z DESEK GR. 1/2", L=2 m	1 SZT.
3	DRUT STALOWY DN 5 mm	2 KG
4	PLYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7	2 SZT.
5	RURA AROT DZIELONA TYPU A 110 PS DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN – L=3,0m	1 SZT.

OZNACZENIA:

- A – GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KABLI
WG PN-76/E-05125:
0,6 m – KABEL OŚWIETLENIOWY
0,7 m – KABEL ENERGETYCZNY NN – 1 kV
0,8 m – KABEL ENERG. SN-15kV I TRAKCYJNY
- H – GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA SIECI CIEPLNEJ
ZGODNIE Z PROFILAMI

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" S.A.
26-600 Radom ul. Żelazna 7

Obiekt:
Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów
do budynków przy ul. Tytoniowej w Radomiu.

Data
02.2021 r.

Tytuł: Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Projektował: mgr inż. Zofia Borczyk
nr upr. GP-III-7342/94

Skala:

Opracował: mgr inż. Dorota Kopycka

Nr rys:
10