


UWAGA:
W trakcie budowy dokonać
połączenia i rozdzieln. istn.
pełn. pomiarowej.
Uzgodnić z działem PS

OZNACZENIA:

-  PUSZKA PRZYTŁĄCZENIOWA
-  KABEL POŁĄCZENIOWY

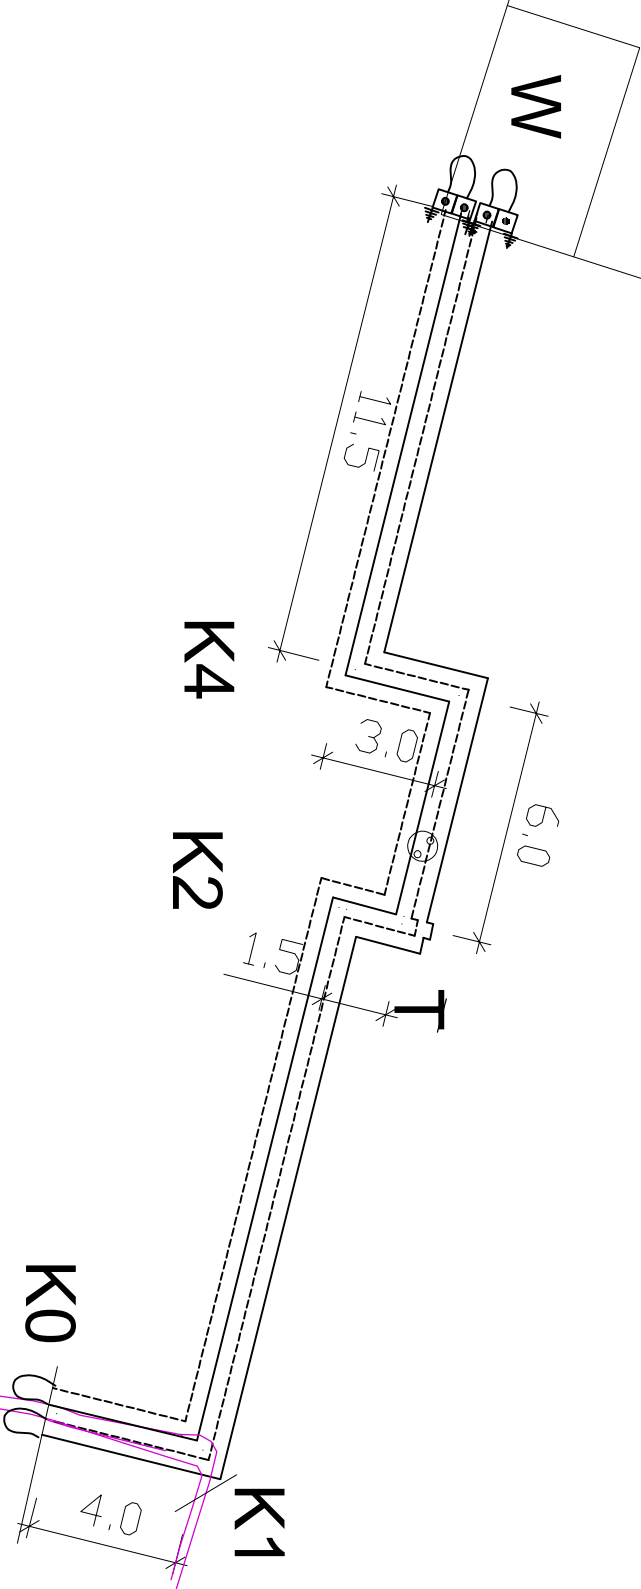

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" S.A.		
26-600 Radom ul. Żelazna 7		

Obiekt:	Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów do węzła w budynku przy ul. Słazica dz. nr 46/1 w Radomiu.	
		Data 11.2020 r.

Tytuł:	Schemat instalacji sygnalizacji uszkodzeń.		
Projektował:	mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/94		Skala:
Opracował	mgr inż. Dorota Kopycka		Nr rys: 4